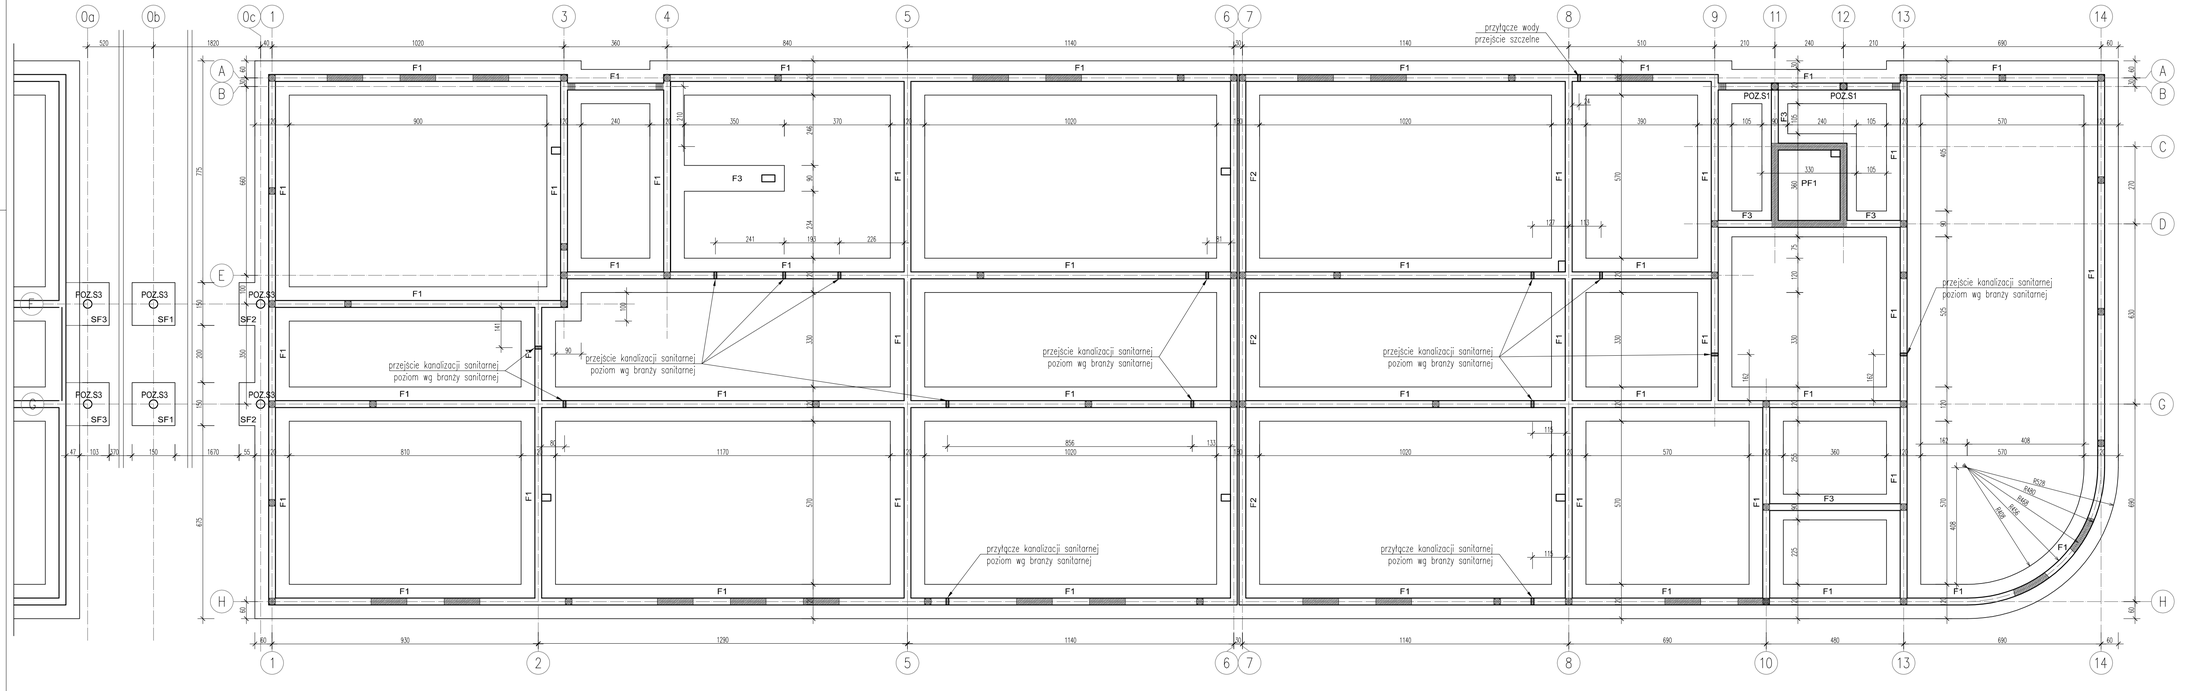



ZESTAWIENIE ZBIORCZE FUNDAMENTÓW:
POZ. F1 - ŁAWA 120x40cm - 376mb
POZ. F2 - ŁAWA 150x40cm - 18,5mb
POZ. F3 - ŁAWA 90x40cm - 15,5mb
POZ. SF1 - STOPA FUND. 150x150x40cm - 2szt.
POZ. SF2 - STOPA FUND. 150x55x40cm - 2szt.
POZ. SF3 - STOPA FUND. 150x93x40cm - 2szt.
POZ. PF1 - PŁYTA FUNDAMENTOWA 360x330x40cm - 1szt.
UWAGA: DŁUGOŚCI ŁAW LICZONE W OSIACH ŚCIAN
P.P.P. - ±0,00 =84,60m n.p.m.
PROJEKTOWANY POZIOM POSADOWIENIA: -1,80m
ŁAWY FUNDAMENTOWE - **BETON B30/37 W6**
BETON PODKŁADOWY - **B15; C12/15; GR. 10CM**
STAL ZBROJENIOWA - **AIIIN - B500SP; AI - PB240**

UWAGA:
1. Izolacja fundanemtów wg opisu technicznego architektury
2. Stosować beton wodoszczelny min. W6.
3. Z ław fundmamentowych wypuścić startery do połączenia z trzpieniami i ścianami żelbetowymi.
4. Do poziomu ±0,00 nasyp wykonać za podbudowy o następujących parametrach:
- Zasadnicza podbudowa (min. 35cm) nB[Ps/Pr/Po] E2>80MPa; Io<2,3, Is>0,98
- Zasadnicza pomocnicza(min. 35cm) nB[Ps/Pr/Po] E2>60MPa; Io<2,5, Is>0,96
grunt rodzimy pod nasypem zagęścić powierzchniowo:
- dla podłoża spoistego: E2>20MPa, Io<3,5
- dla podłoża niespoistego: E2>30MPa, Lo<3,0.
5. W przypadku wystąpienia na poziomie posadowienia ław fundamentowych gruntów słabonośnych lub nasypowych, należy je wymienić stosując podbudowę nB[Ps/Pr/Po] E2>80MPa: Io<2,3, Is>0,98 do poziomu gruntu nośnego. Przewidywana lokalizacja gruntów nasypowych i słabonośnych wg dokumentacji geotechnicznej dołączonej do niniejszego opracowania.
6. Trzepienie żelbetowe w ścianach rozmieścić w rozstawie co max. 3,0m
- TRZPIEŃ ŻELBETOWY 24x24 ZBROJONY WG RYS. SZCZEGÓŁOWEGO
- UZIOM FUNDAMENTOWY

ABK-PROJEKT
UL. LISOWSKIEGO 2/4
65-072 ZIELONA GÓRA
tel. +48 68 320 15 75

Inwestor:	GMINA KOMORNIKI ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, tel. 61 610 06 48		
Inwestycja:	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach		
Adres:	Działka nr 618/108 obręb 0006 w Plewiskach	Nr rys.:	K/1
Treść rysunku:	Rzut fundamentów	Skala: 1:100	Data: 23.03.2020
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Bogdan Mrozowski	7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej	
Sprawdzający:	mgr inż. Wiesław Olejnik	182/88/Lw w spec. konstrukcyjnej	
Asystent:	mgr inż. Wojciech Piskorski		
Autor projektu / Kierownik biura projektowego:	mgr inż. Bogdan Mrozowski	7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej	