



SZAFKA ELEKTRYCZNA TERENU
ZEWNĘTRZNEGO - ZIELONA SZKOŁA
SZAFKA SE1

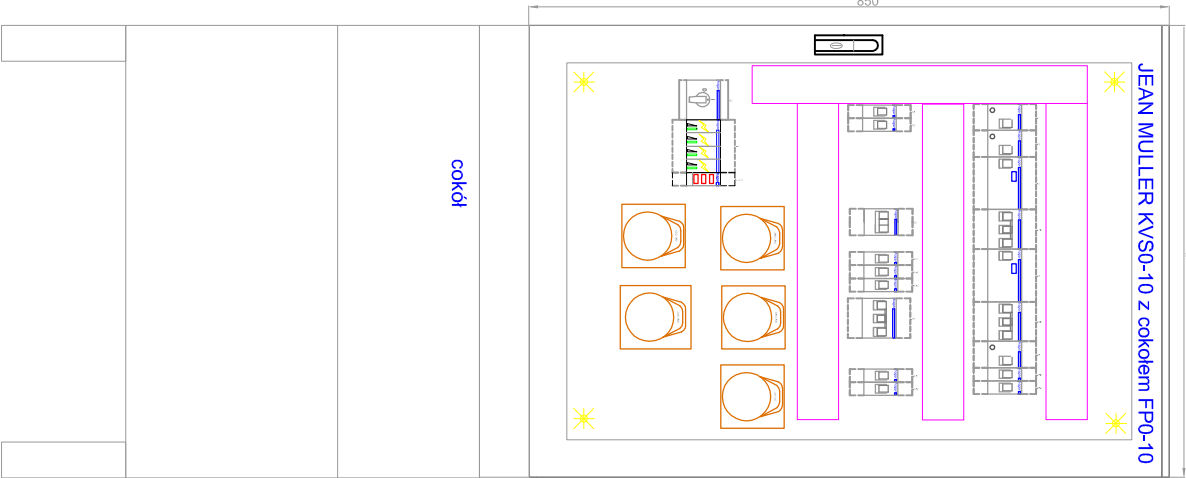

- Obudowa + cokół z estrodruru
-gniazdo przemysłowe 230V/16A
-gniazdo przemysłowe 400V/16A
-gniazdo przemysłowe 400V/32A
-gniazdo 24VAC
-rozdzielnicznik obciążenia 63A
-kontrola faz
-ochrona przepięciowa KI,2
-zabez. nadmiarowe z członem róż.
-modułowy rozłącznik 2p.
-zabezpieczenie różnicowe 4p. 40-30-AC
-zabezpieczenie nadmiarowe 3p. C16A
-zabezpieczenie nadmiarowe 3p. C32A
-zabezpieczenie nadmiarowe B10A 2P
-zabezpieczenie nadmiarowe B10A 2P
-modułowy rozłącznik 25A 3p.
-modułowy rozłącznik S40A 3p.
-zabezpieczenie różnicowe 2p. 25-30-AC
-zabezpieczenie nadmiarowe 1p. C16A
-modułowy rozłącznik 25A 1p.
- kpl. 1
- szt. 2
- szt. 1
- szt. 1
- szt. 1
- szt. 1
- szt. 1
- szt. 1
- szt. 1
- szt. 2
- szt. 2
- szt. 2
- szt. 1
- szt. 1
- szt. 1
- szt. 1
- szt. 1
- szt. 1
- szt. 1
- szt. 1
- szt. 2

SZAFKA ELEKTRYCZNA TERENU
ZEWNĘTRZNEGO W OKOLICY BOISKA
SZAFKA SE2

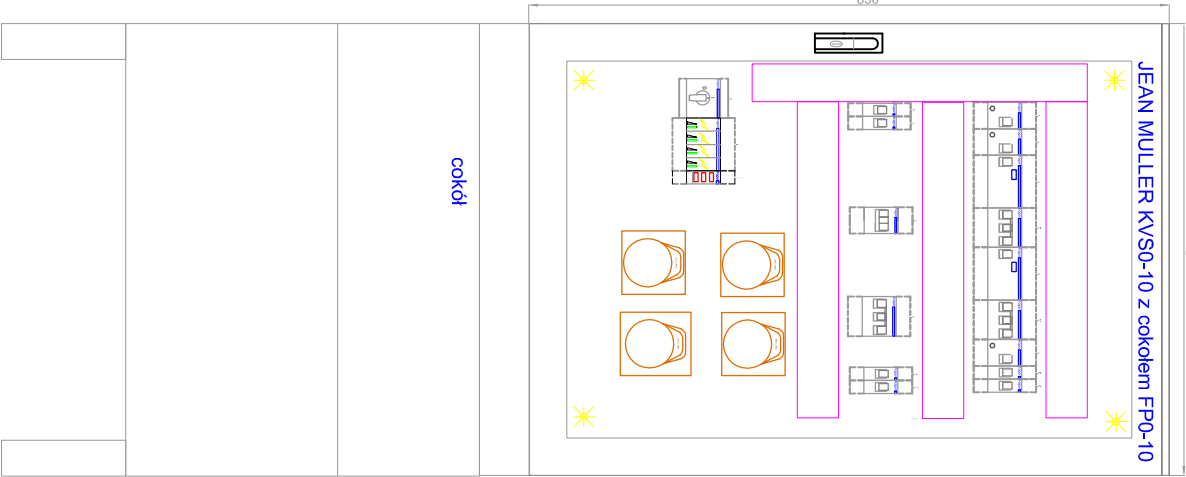

- Obudowa + cokół z estrodruru
-gniazdo przemysłowe 230V/16A
-gniazdo przemysłowe 400V/16A
-gniazdo przemysłowe 400V/32A
-rozdzielnicznik obciążenia 63A
-kontrola faz
-ochrona przepięciowa KI,2
-zabez. nadmiarowe z członem róż.
-modułowy rozłącznik 2p.
-zabezpieczenie różnicowe 4p. 40-30-AC
-zabezpieczenie nadmiarowe 3p. C16A
-zabezpieczenie nadmiarowe 3p. C32A
-modułowy rozłącznik 25A 3p.
-modułowy rozłącznik S40A 3p.
-zabezpieczenie różnicowe 2p. 25-30-AC
-zabezpieczenie nadmiarowe 1p. C16A
-modułowy rozłącznik 25A 1p.
- kpl. 1
- szt. 2
- szt. 1
- szt. 1
- szt. 1
- szt. 1
- szt. 1
- szt. 1
- szt. 1
- szt. 2
- szt. 2
- szt. 1
- szt. 1
- szt. 1
- szt. 1
- szt. 1
- szt. 1
- szt. 1
- szt. 1
- szt. 2

ABK-PROJEKT

UL. LISOWSKIEGO 2/4
65-0772 ZIELONA GÓRA
tel. +48 68 320 15 75

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|--------|
| Investor: | GMINA KOMORNIKI | | |
| Investycja: | ul. Sławna 1, 62-052 Komorniki, tel. 61 610 06 48 | | |
| | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach | | |
| Adres: | Działka nr 618/108 obręb 0006 w Plewiskach | Nr ps.: | E/24 |
| Treść rysunku: | SZAFKI ZASILAJĄCE TERENU ZEWN. | Skala: | ----- |
| | Inżynier i Nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| Projektant: | inż. Andrzej Wrotkowski | 182/76/76 w spec. elekt. | |
| Opracował: | mgr inż. Marek Wrotkowski | LB5/0055/PBE/18 w spec. elekt. | |
| Asystent: | | | |
| Autor projektu/ kierownik biura projektowego: | mgr inż. Bogdan Mrozowski | 7/90/76 w spec. konstrukcyjnej | |