


| POZIOM PORÓWNAWCZY | 70.00 m n.p.m. |
|------------------------|----------------|
| PROJ. RZĘDNA TERENU | |
| RZĘDNA TERENU ISTN. | |
| RZĘDNA DLA KANAŁU | |
| ZAGŁĘBIENIE DLA KANAŁU | |
| SPADKI, DŁUGOŚCI | |
| ŚREDNICA, MATERIAŁ | |
| ODLEGŁOŚCI | |
| HEKTOMETRY | |

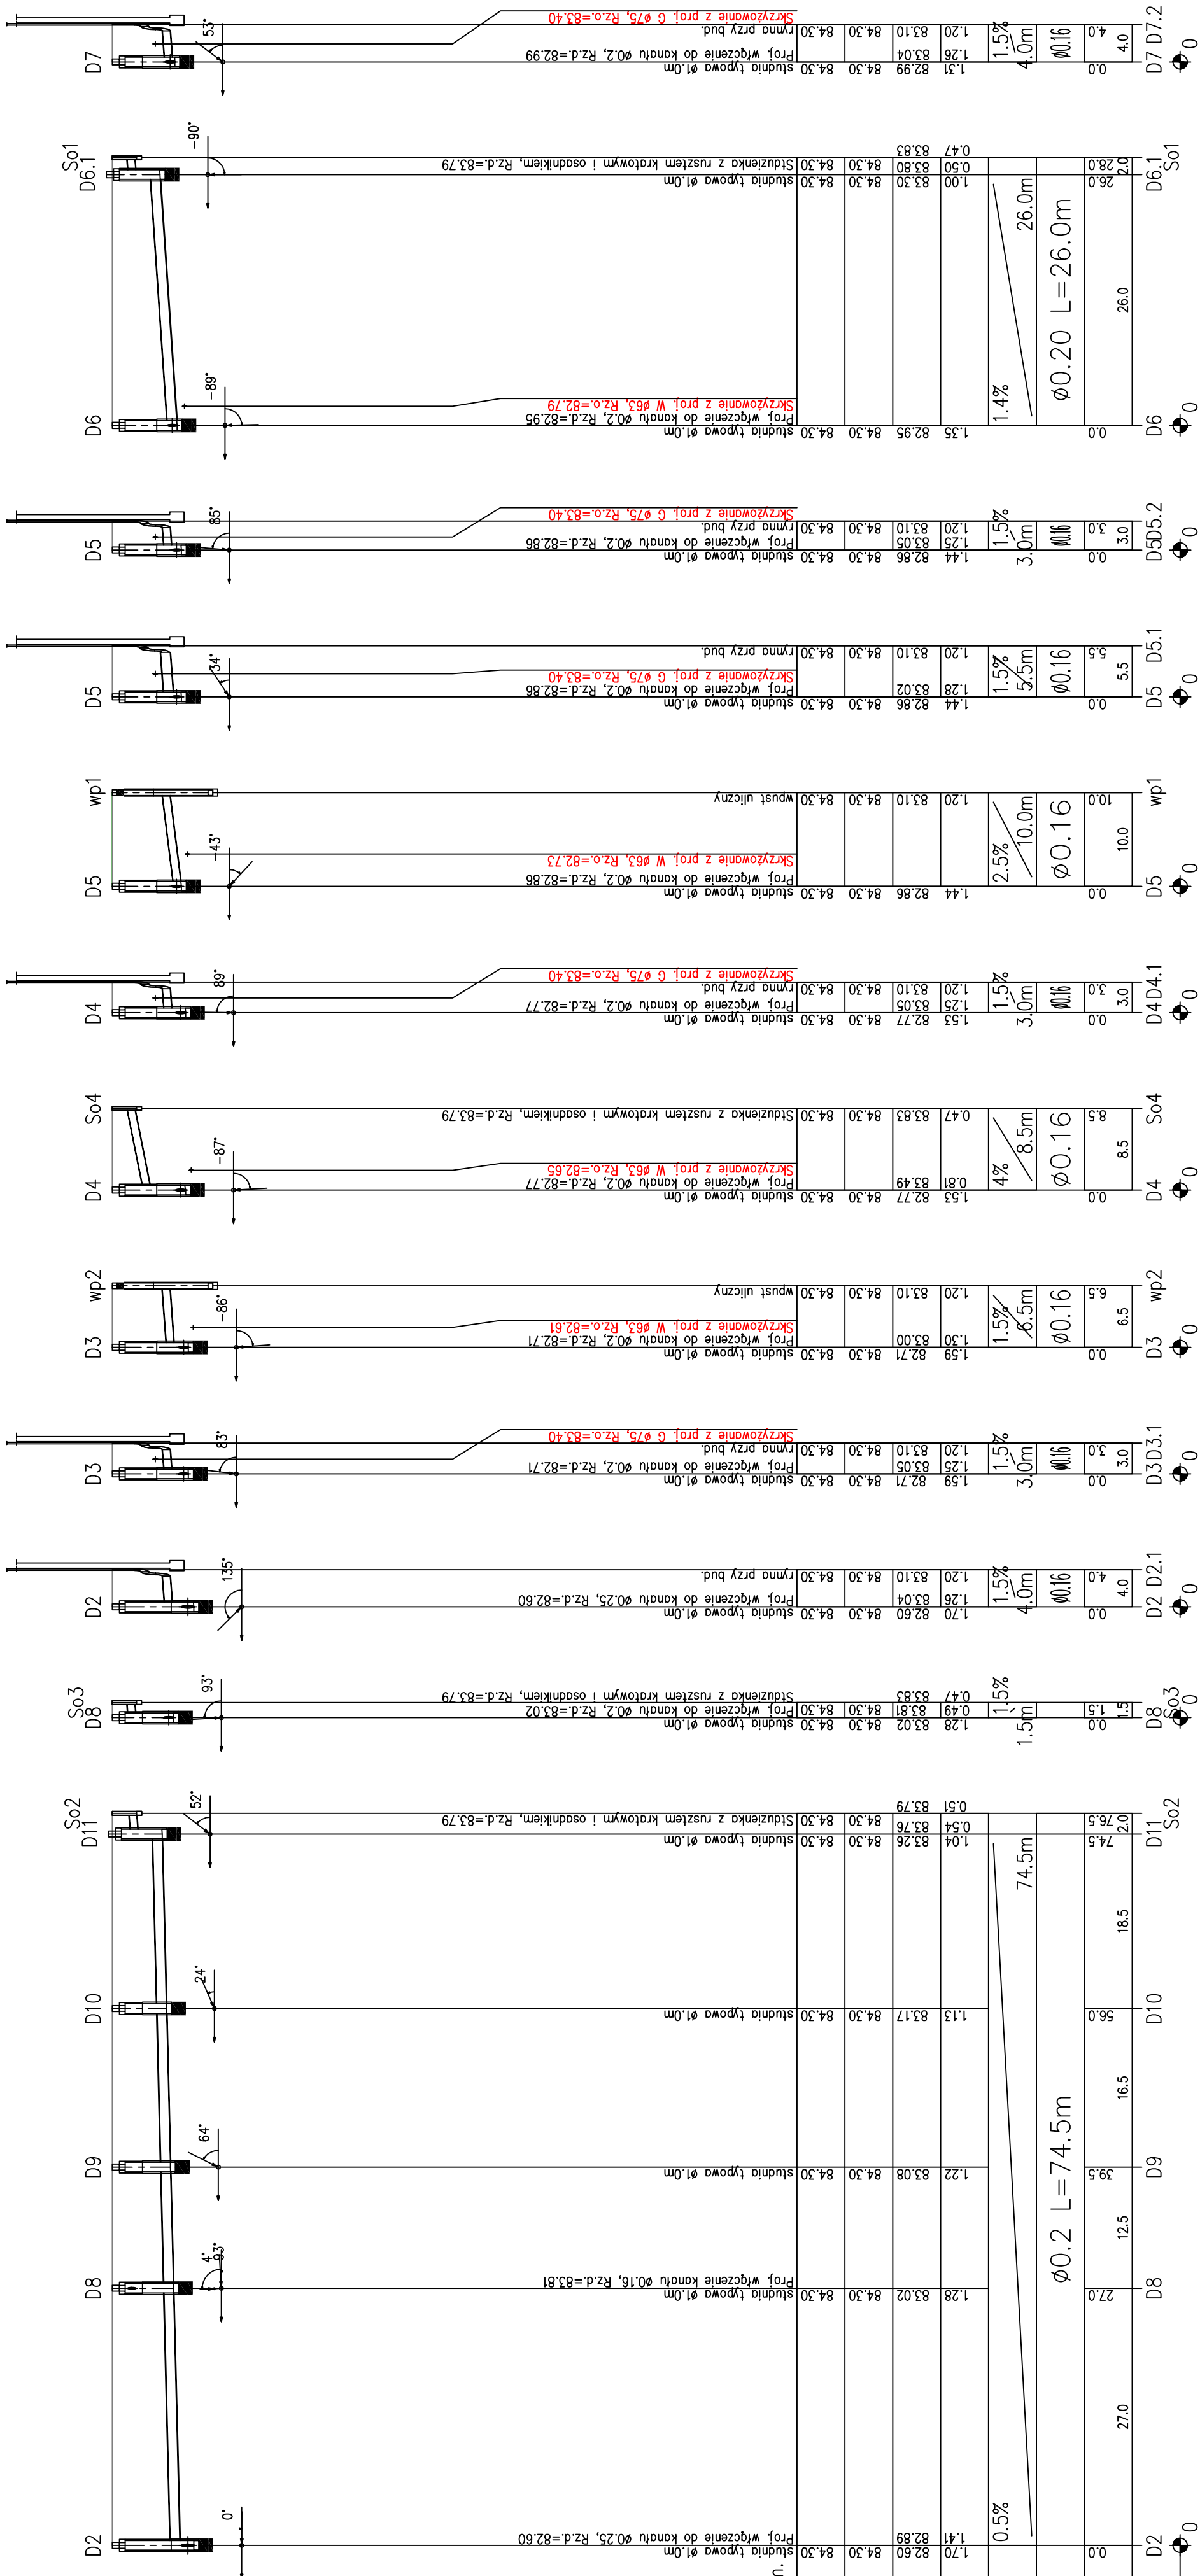

| | | | | | |
|---|--------------|--|----------------|--|--|
| ABK-PROJEKT UL. LISOWSKIEGO 2A/1 05-4072 ZIELONA GÓRA tel. +48 68 320 15 75 | | GMINA KOMORNIKI ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, tel. 61 610 06 48 Rozbudowa Kompleksu szkolnego w Plewiskach | | Nr rys.: S/7 Data: 03.2020 Podpis: | |
| Inwestor: | miejscowość: | Adres: | Trasa rysunku: | Działka nr 618/96 obręb 0006 w Plewiskach | |
| | | | | Skala: 1:100/500 Nr oznaczenia: | |
| Inwestycja: | miejscowość: | Adres: | Trasa rysunku: | Profil kanalizacji deszczowej | |
| | | | | Imię i Nazwisko: mgr inż. Radosław Wiekiera mgr inż. Marek Goraj | |
| Projektant: | miejscowość: | Adres: | Trasa rysunku: | LBS/0079/PD05/10 ■ spec. instalacyjnej | |
| | | | | LBS/0036/PD05/10 ■ spec. instalacyjnej | |
| Sprawdzający: | miejscowość: | Adres: | Trasa rysunku: | LBS/0036/PD05/10 ■ spec. instalacyjnej | |
| | | | | LBS/0036/PD05/10 ■ spec. instalacyjnej | |
| Asystant: | miejscowość: | Adres: | Trasa rysunku: | LBS/0036/PD05/10 ■ spec. instalacyjnej | |
| | | | | LBS/0036/PD05/10 ■ spec. instalacyjnej | |
| Autor rysunku i tekstu: | miejscowość: | Adres: | Trasa rysunku: | LBS/0036/PD05/10 ■ spec. instalacyjnej | |
| | | | | LBS/0036/PD05/10 ■ spec. instalacyjnej | |
| Autor projektu: | miejscowość: | Adres: | Trasa rysunku: | LBS/0036/PD05/10 ■ spec. instalacyjnej | |
| | | | | LBS/0036/PD05/10 ■ spec. instalacyjnej | |