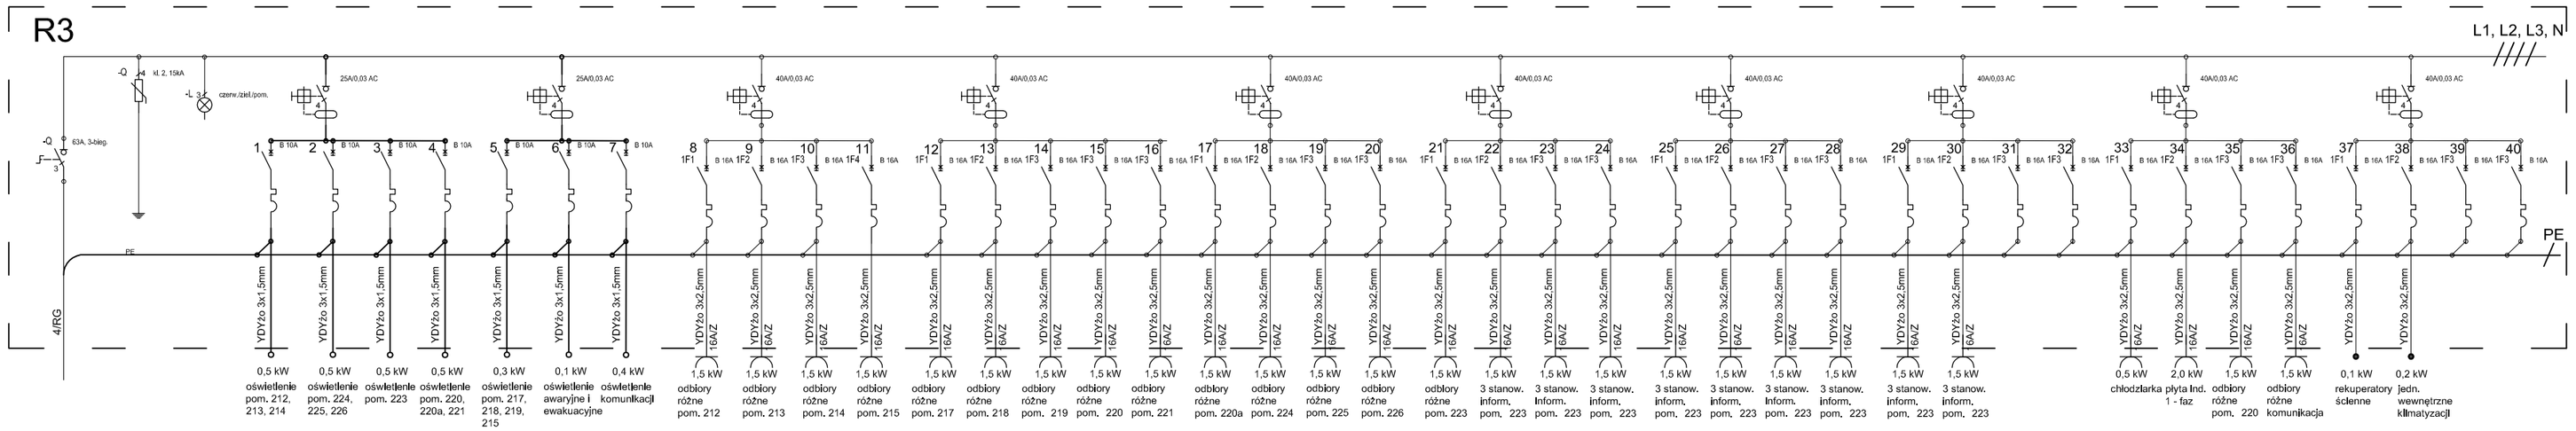

Pi = 42,8 kW
Po = 10,52 kW
Io = 16,05 A

Obudowa podtynkowa z ramą ognioodporną EI30,
IP43, II klasa izolacji, gł. 205 mm

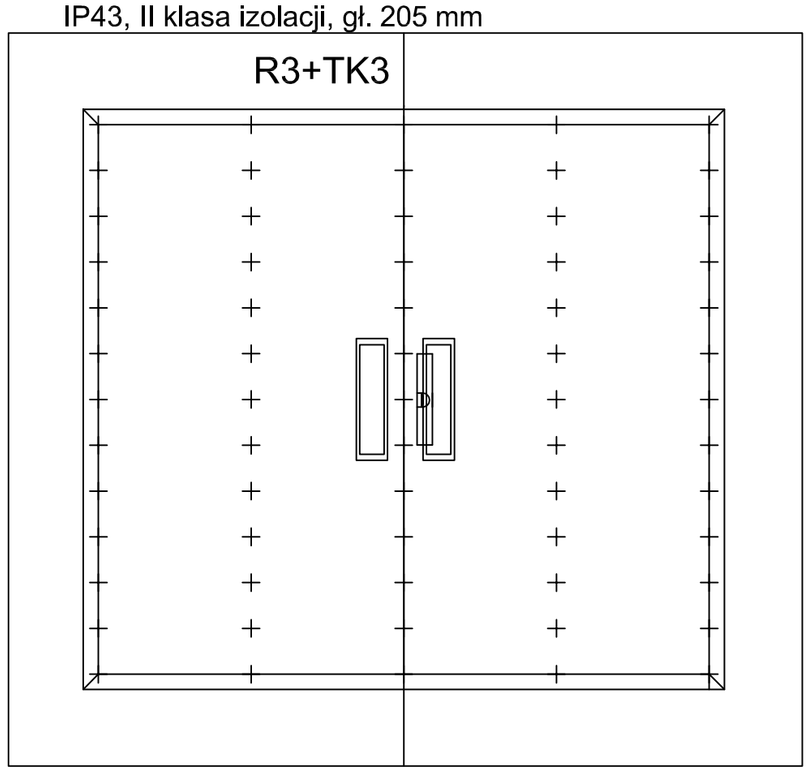

Szafa naścienna, IP43, 950 x 1050 x 205.
II klasa izolacyjności

Na wewnętrznej ścianie drzwiczek rozdzielnicy wykonawca robót elektrycznych umieści czytelną dokumentację powykonawczą rozdzielnicy zabezpieczoną w sposób trwały (zalaminowaną)

Rozdzielnica będzie posiadać rezerwę na aparaty minimum 30%

ABK-PROJEKT
UL. LISOWSKIEGO 2/4
65-072 ZIELONA GÓRA
tel. +48 68 320 15 75

Inwestor:	GMINA KOMORNIKI ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, tel. 61 610 06 48		
Inwestycja:	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach		
Adres:	Działka nr 618/108 obręb 0006 w Plewiskach	Nr rys.:	E/6
Treść rysunku:	ROZDZIELNICA R3 – SCHEMAT	Skala: -------	Data: 23.03.2020
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	inż. Andrzej Wrotkowski	182/76/ZG w spec. elektr.	
Opracował:	mgr inż. Marek Wrotkowski	LBS/0055/PBE/18 w spec. elektr.	
Asystent:			
Autor projektu / Kierownik biura projektowego:	mgr inż. Bogdan Mrozowski	7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej	