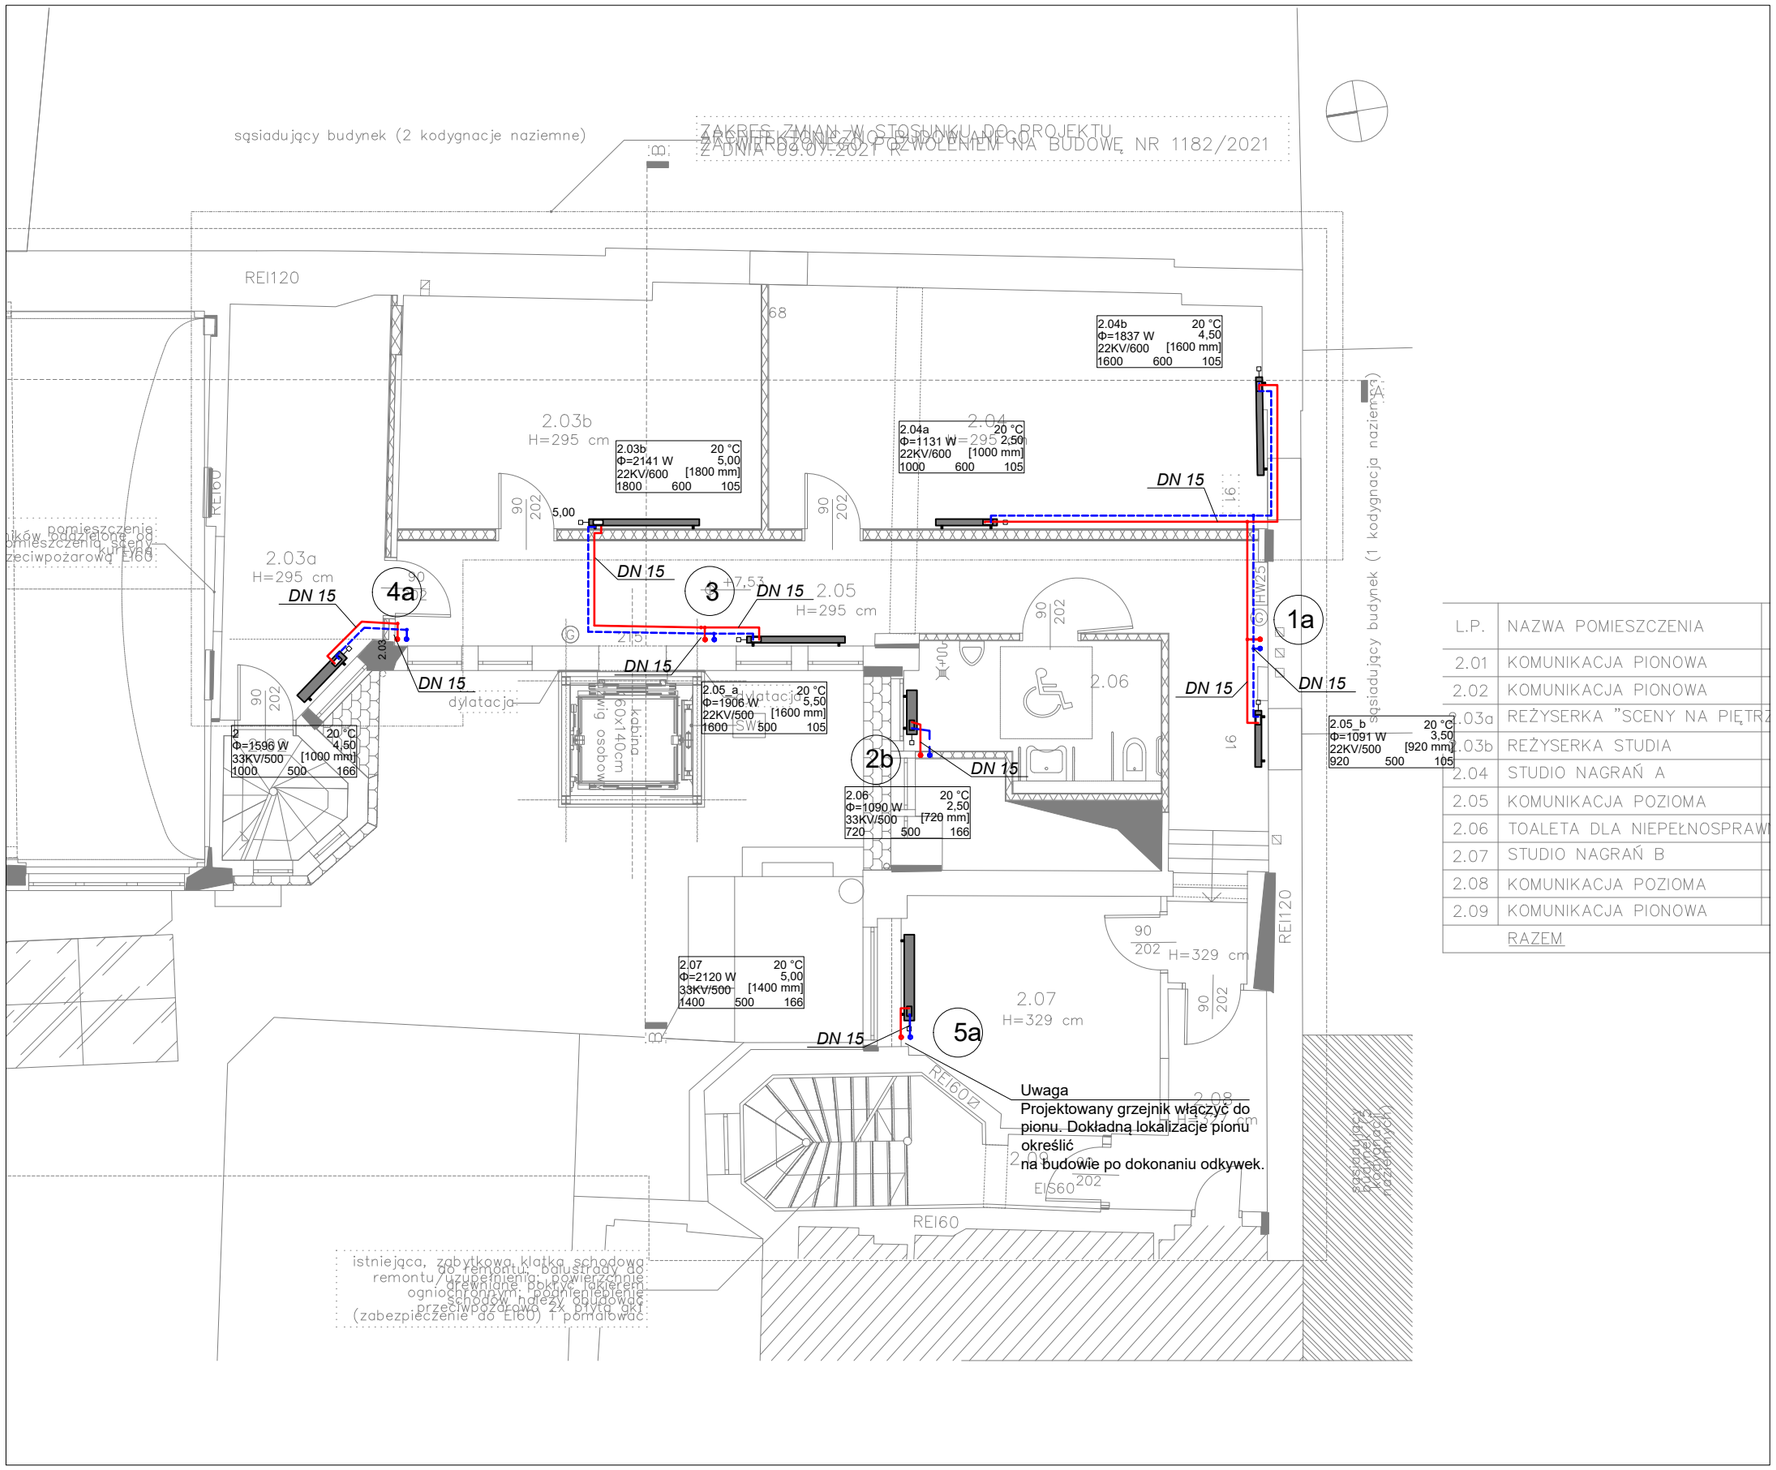

L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA
2.01	KOMUNIKACJA PIONOWA
2.02	KOMUNIKACJA PIONOWA
2.03a	REŻYSERKA "SCENY NA PIĘTRZ
2.03b	REŻYSERKA STUDIA
2.04	STUDIO NAGRAŃ A
2.05	KOMUNIKACJA POZIOMA
2.06	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAW
2.07	STUDIO NAGRAŃ B
2.08	KOMUNIKACJA POZIOMA
2.09	KOMUNIKACJA PIONOWA
	RAZEM

Legenda

5a — istniejący pion instalacji centralnego ogrewania

zasilanie / powrót instalacji c.o. i c.t. - rury stalowe

grzejnik płytowy typ COSMO zaworowe firmy V&N z wkładką zaworową - należy doposażyć w głowice termostatyczne z zabezpieczeniem antykradzieżowym

OPIS GRZEJNIKA

symbol grzejnika
wynikowa moc grzejnika
typ grzejnika
długość grzejnika [mm]

0.05/0.06 20 °C — projektowa temperatura pomieszczenia
Φ=1380 W 3,50 — nastawa wstępna zaworu termostatycznego
22KV/600 [1200 mm] — wielkość grzejnika
1200 600 105 — głębokość grzejnika [mm]
wysokość grzejnika [mm]

Dokumentacja zawiera wymianę istniejących grzejników na nowe w identycznych lokalizacjach lub nieznacznie przesuniętych oraz podłączenie nagrzewnic w centralach wentylacyjnych. Na rzutach zostały opisane piony c.o. z dokumentacji archiwalnej. Wykonawca musi sprawdzić możliwość podłączenia wymienianych grzejników do tych samych pionów lub do miejsc, gdzie grzejniki zostały usunięte przez właściciela budynków (podłączenie do zaślepionych króćców).

Instalację ogrzewania wykonać z rur stalowych. W piwnicy prowadzić pod stropem. Na pozostałych kondygnacjach prowadzić w sufitach podwieszanych lub w bruzdach.

Przewody zaizolować (izolacja wg części opisowej). Najwyższe punkty instalacji należy odpowietrzyć, a najniższe odwodnić.

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane powinny być wykonane w tulejach ochronnych. Podczas montowania rurociągów zachować zasady samokompensacji przewodów oraz właściwego montażu uchwytów stałych i przesuwnych.

Grzejniki dolnozasilane zostaną podłączone ze ścianą za pomocą uchwytów mocujących.

Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego oraz przegrody posiadające odporność ogniową EI 60 lub REI 60 i więcej należy zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody.

Na wypadek awarii lub demontażu każde podejście do urządzenia grzewczego należy zaopatrzyć w zawór odcinający. Zawory odcinające montować w miejscach łatwodostępnych.

Grzejniki dobrane zostały na parametry czynnika grzewczego 70/50°C.

Przywołane nazwy urządzeń należy traktować jako określenie standardu wykonania i parametrów techniczno-użytkowych. Dopuszcza się montaż innych urządzeń pod warunkiem dotrzymania parametrów.

Rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami projektów branżowych. Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", zasadami wiedzy technicznej i z zapisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie wiedzy technicznej nie zwalnia Wykonawcy z konieczności zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a także projektantem i za jego zgodą. Wszystkie zastosowane materiały montować zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

front architects
61-666 Poznań, ul. Owsiana 17; tel./61/ 221 81 53 biuro@frontarchitects.pl

NAZWA INWESTYCJI	Przebudowa, rozbudowa o zewnętrzny szyb dźwigowy oraz zmiana sposobu użytkowania w części mieszkalnej na użyteczność publiczną, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultury z częścią mieszkalną wielorodzinną, w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE
RODZAJ OPRACOWANIA	PROJEKT WYKONAWCZY

Instalacja centralnego ogrzewania
rzut II piętra

PROJEKTANT	PODPIS
mgr inż. Jan Łuczak upr. WKP/0162/POOS/18 OPRACOWANIE: SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Maciej Kubiak upr. WKP/0132/POOS/17	

DATA	10 sierpnia 2023	IC0.04
SKALA	1:100	
	REWIZJA	00