

Znak: RPI.271.28.2024

Rawa Mazowiecka, dnia 10.09.2024 r.

**Do wiadomości**

**- wszyscy uczestnicy**

### **WYJAŚNIENIA (nr 1) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ**

Zamawiający, w nawiązaniu do treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.) pn.: „**Utworzenie 32 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi "Tuptuś" w Rawie Mazowieckiej przy ul. Murarskiej 1**” udziela wyjaśnień na zadane pytania:

#### **Pytanie nr 1:**

Proszę o dołączenie szczegółowej specyfikacji windy towarowej – brak charakterystyki w dokumentacji projektowej.

#### **Odpowiedź nr 1:**

##### **Specyfikacja windy towarowej:**

##### **PARAMETRY TECHNICZNE:**

Typ windy: Towarowy bez prawa jazdy osób

Udźwig: 100 kg

Rodzaj napędu: Przekładnia ślimakowa z silnikiem elektrycznym

Moc silnika: 0,55kW

Sterowanie: Wezwanie

Tablica sterowa: Mikroprocesorowa

Zasilanie: Prąd trójfazowy, 3-400V/50Hz

##### **WYMIARY:**

Usytuowanie dojść: Przelot na wprost

Konstrukcja szybu: Konstrukcja nośna stalowa nieobudowana

Rozmiar kabiny: szerokość=ok. 90cm, głębokość-ok. 100cm

Drzwi: szerokość 90cm, wysokość 100cm Na parterze w klasie EI60. Gilotynowe.

Poziom ładowania towaru: 70cm

### STANDARD WYKOŃCZENIA DŹWIGU:

Kabina: Stal nierdzewna


Drzwi przystankowe: 2 szt. Stal nierdzewna AISI 430, w parterze EI60

Sygnalizacja na przystanku: Kaseta wezwań montowana na przystanku, wyświetlacz sygnalizujący pozycję kabiny, przycisk przywołania i wysłania kabiny.

Winda powinna spełniać wszystkie obowiązujące normy. Wymiar kabiny dostosować do wymiaru szybu windowego w oparciu o wymagania wybranego producenta windy.

### **Pytanie nr 2:**

Proszę o podanie opisu i specyfikacji dla elementów wyposażenia, otoczonych czerwoną linią (na załączonym rysunku) – elementy te posiadają symbole S9, S11 i S12, które opisują inne elementy wyposażenia.

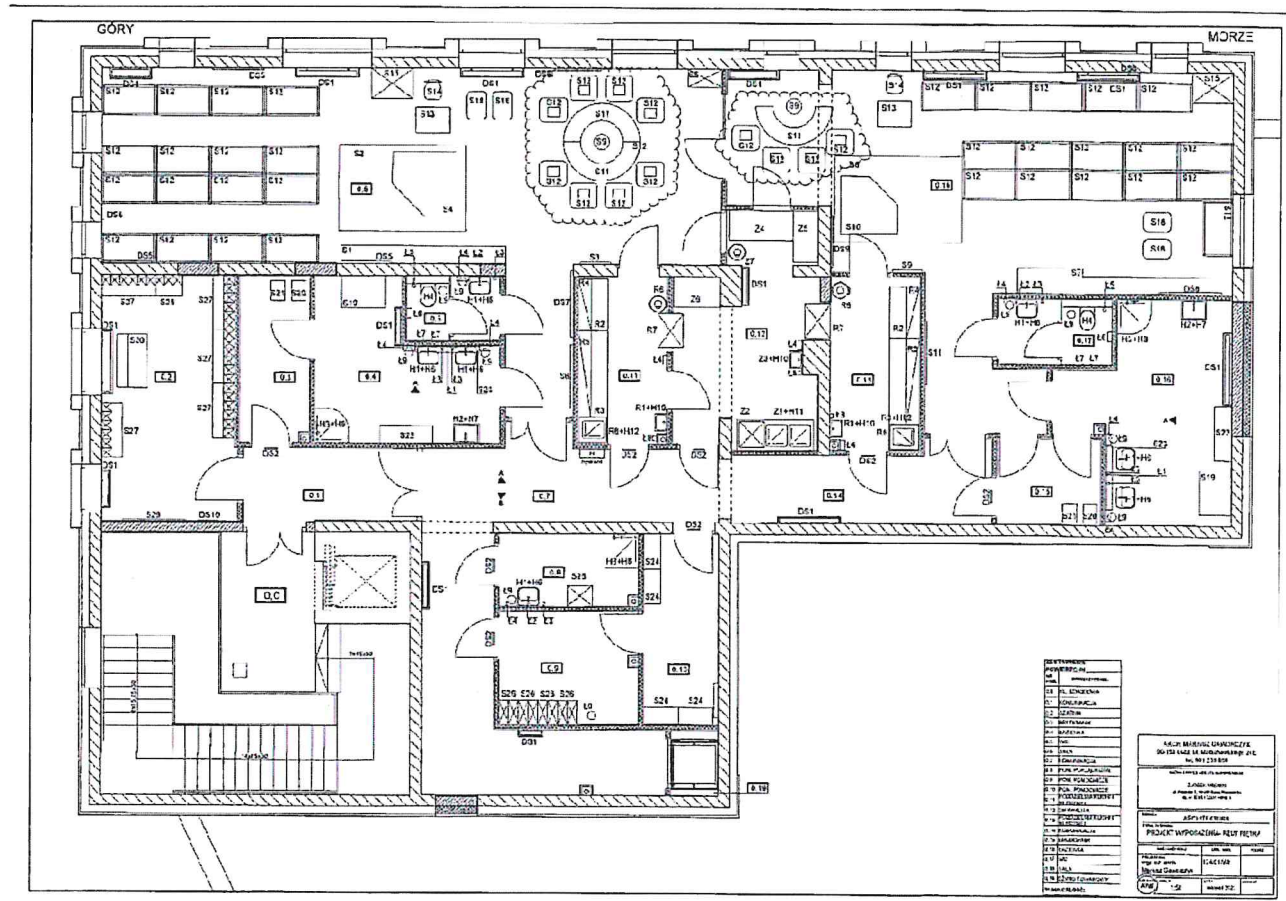

### **Odpowiedź nr 2:**

Wypożażenie sal dla dzieci:

Zaznaczone na czerwono elementy powinny mieć inne symbole:

S9 na rysunku to S14 wg specyfikacji

S11 na rysunku to S16 wg specyfikacji

S12 na rysunku to S17 wg specyfikacji

### **Pytanie nr 3:**

Proszę o podanie, na których rysunkach umiejscowiono następujące elementy wypożażenia: DS11 (a, b i c), S16 i S17 oraz dołączenie rysunków AW-37, AW-40 i AW-41 (ujętych w opisie specyfikacji elementy DS3).

### **Odpowiedź nr 3:**

Wypożażenie DS11 wskazane jest na rysunku AW7.

Wypożażenie S16 i S17 zgodnie z odpowiedzią powyższą jest oznaczone jako S11 i S12 na rysunku AW6. W specyfikacji DS3 powinno być odniesienie do rysunku AW-5- w zakresie kolorystyki.

### **Pytanie nr 4:**

Proszę o dołączenie charakterystyki klapy dymowej (brak wymiaru klapy z wyznaczeniem powierzchni czynnej) oraz dołączenie projektu oddymiania klatki schodowej, opisującej drzwi napowietrzające i inne szczegóły dotyczące oddymiania.

### **Odpowiedź nr 4:**

Do celów projektowych przyjęto klapy dymową o wymiarze w świetle podstawy 110cm x 200cm, powierzchni czynnej oddymiania: 1,45m<sup>2</sup> i powierzchni geometrycznej klapy 2,2m<sup>2</sup>. Podstawa klapy wykonana z blachy stalowej ocynkowanej malowanej na kolor biały. Współczynnik  $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Przyjęto powierzchnię oddymianą - 44m<sup>2</sup>. Dobór klapy w oparciu o Vds 2221:200. Napowietrzenie za pomocą istniejącego skrzydła drzwiowego z zamontowanym siłownikiem.

Schemat oddymiania został przedstawiony na rysunku nr 2 wraz z informacjami w części opisowej w punkcie 3.7 Projektu Technicznego elektryki. Ponadto system powinien spełniać wymagania opisane w części opisowej Projektu Architektoniczno-Budowlanego punkt 2.13 Dane dot. warunków ochrony przeciwpożarowej w podpunkcie 11 w części dot. Oddymiania klatki schodowej.

Kłapa dymowa powinna spełniać wszystkie obowiązujące normy. Otwór stropowy dostosować do wybranego producenta klapy dymowej.

**Burmistrz Miasta**

*Piotr Irla*

*mgr inż. Piotr Irla*