



PRZĘKROJ A-A

KZ1

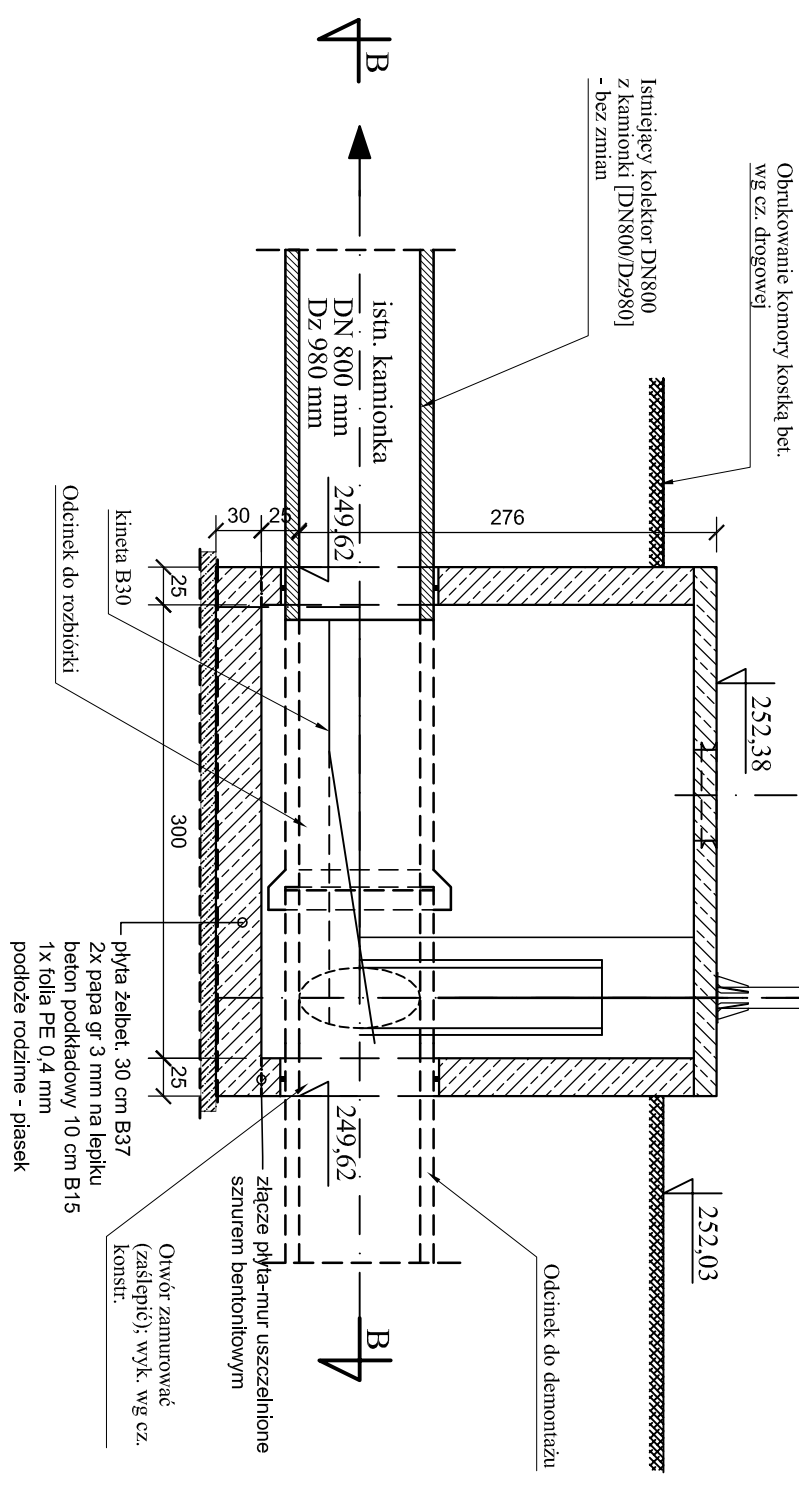


PRZEKRÓJ C-C

KZ1

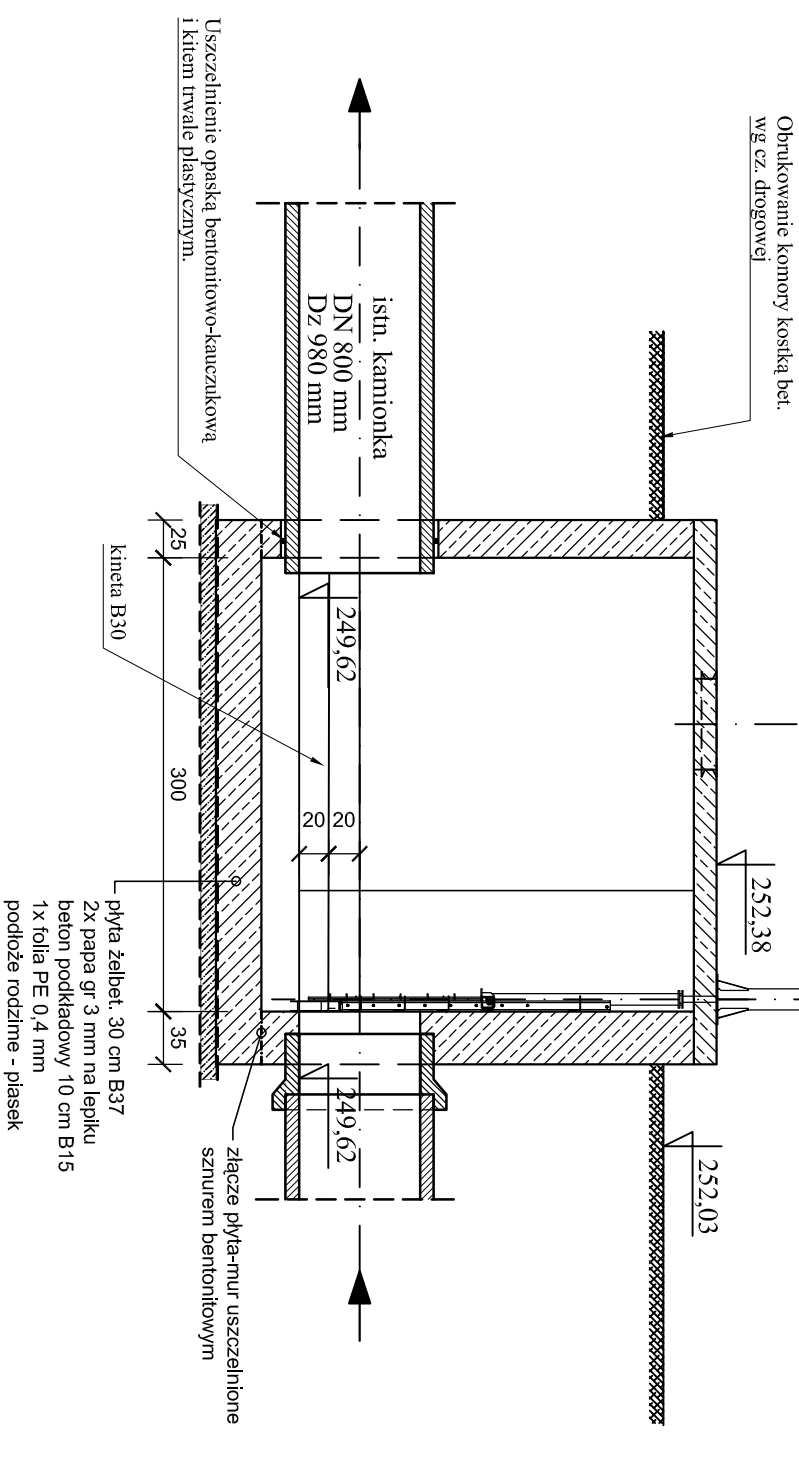


PRZĘKROJ A-A

KZ

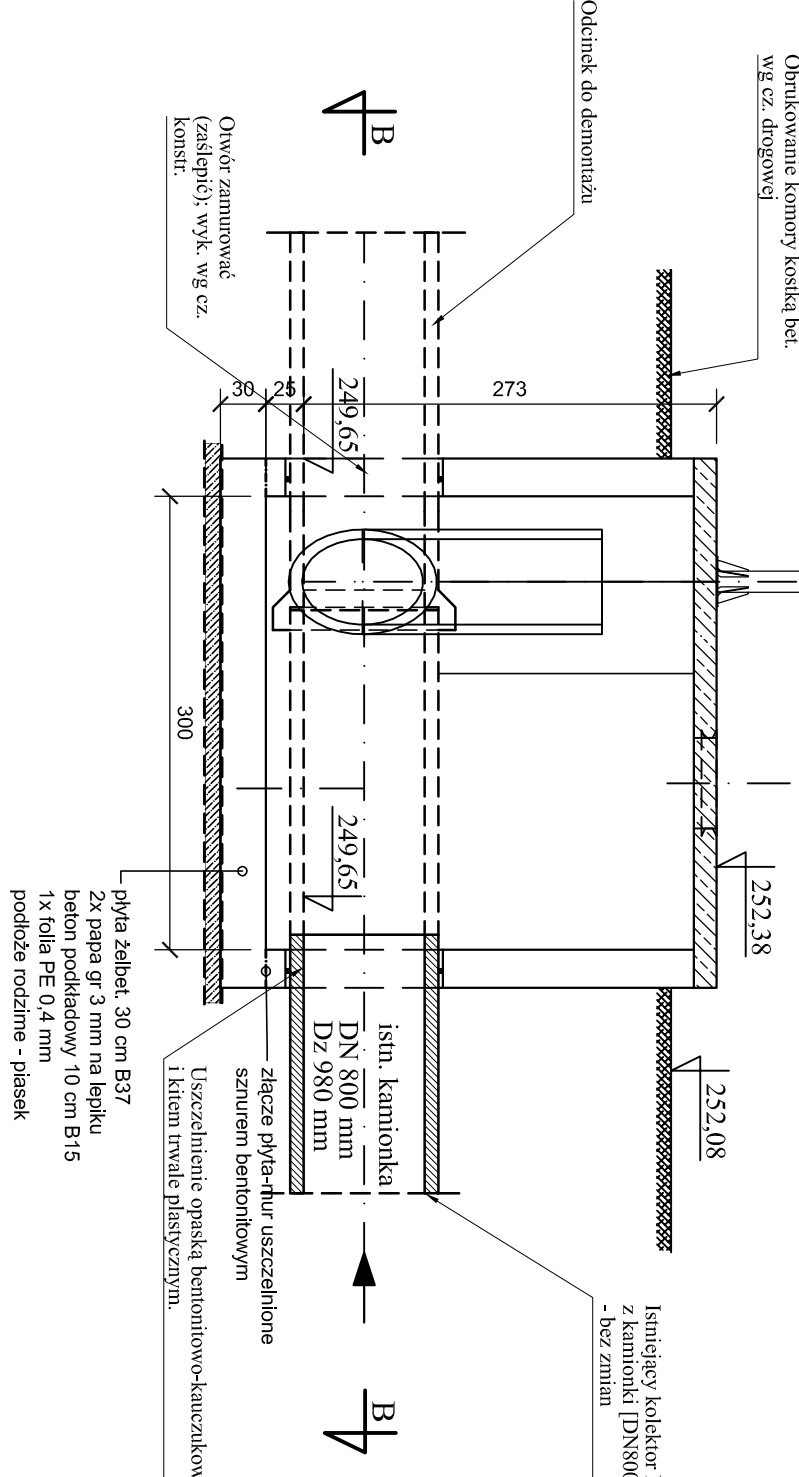

PRZEKRÓJ C

KZ

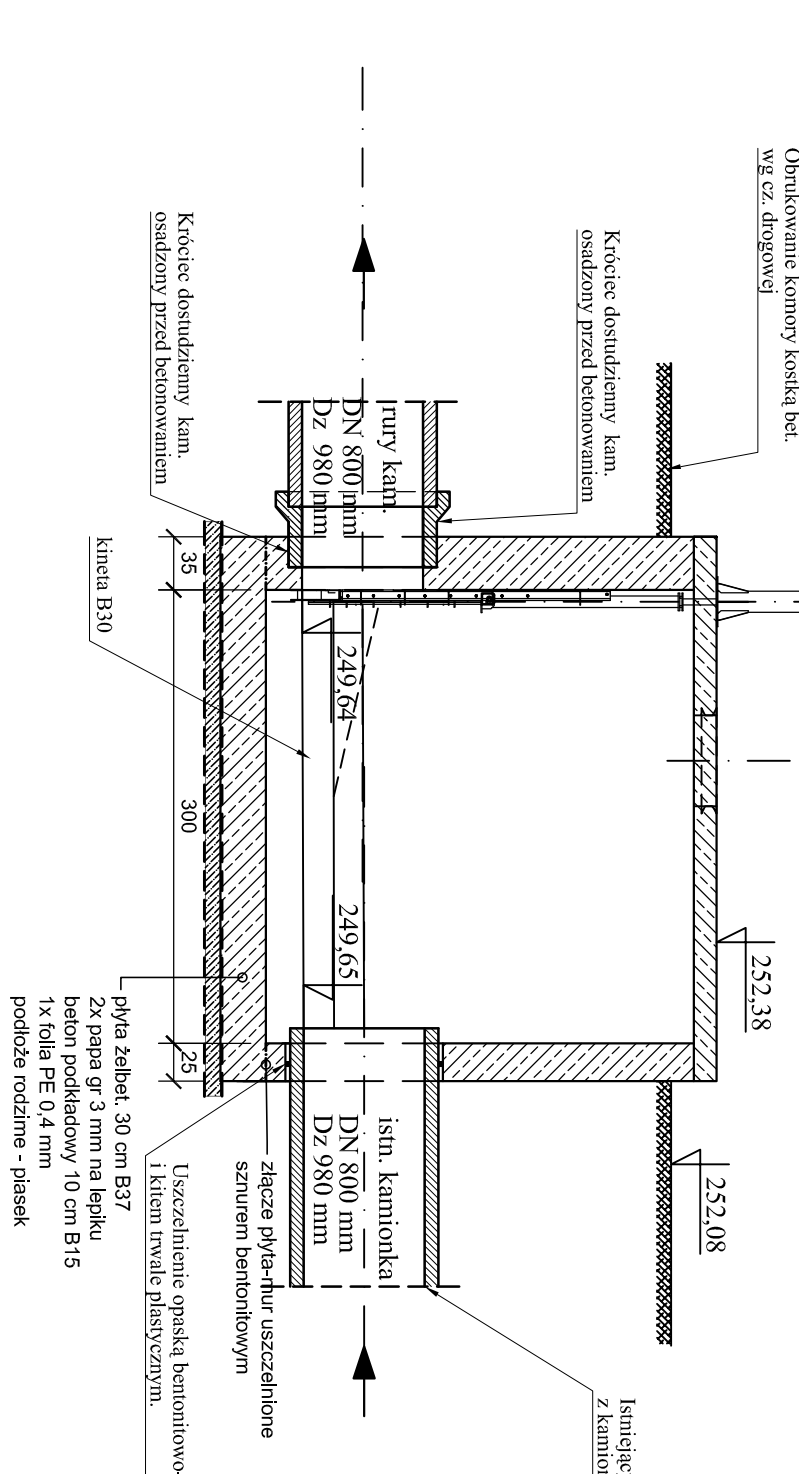

UWAG

1. Komory zasuwowe zabudowane będą na istniejącym kolektorze DN800/D960 wykonanym z kamionki (głębokość stanki i wymiar kaliny przyjęto na podstawie materiałów katalogowych Zależności, że przez czas trwania nowych obiektów kolektor będzie czynny).
2. Zastawki kanłowe DN800 pod kłosem z napędem elektrycznym na kolumnie, wykonanie specjalnie odporne na zapiekanie;
3. Rurociągi pobieżne należy wykonać z kamionki DN800.
4. Rozprężniacze z częściami brzołowymi.

