



KSWiK/O/PO/19/3/1/2023

Podgórzyn, 17-01-2023

**Komenda Wojewódzka  
Policji we Wrocławiu  
Ul. Podwale 31-33  
50-040 Wrocław**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05-01-2023r. podajemy niżej warunki techniczne przyłączenia nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Podgórzyn (**dz. nr 448/9**) do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

- o zapewnia się dostawę wody w ilości **0,8 m<sup>3</sup>/d** z projektowanej sieci wodociągowej PE **Ø125 mm**, zaznaczonej na mapie kolorem niebieskim, po jej wykonaniu (inwestor: Gmina Podgórzyn),
  - o do wykonania przyłącza należy użyć rur klasy PN16 oraz armatury firm: AVK, HAWLE, SAINT-GOBAIN PAM lub równoważnej technicznie;
  - o wodomierz należy zaprojektować w budynku na konsoli wodomierzowej. Przed i za zestawem wodomierzowym przewidzieć armaturę zaporową oraz stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2002;
  - o w przypadku budowy przyłączy o długości >15m, wodomierz należy zaprojektować w studni wodomierzowej zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych oraz wymagań instalacyjnych dla wodomierzy. Studnię należy zlokalizować w sąsiedztwie włączenia do rurociągu;
  - o przewidywana wartość ciśnienia we wskazanym rurociągu wynosi ok. **0,40 MPa**;
  - o z uwagi na niskie pH wody w sieci tj.  $\leq 6,5$  nie zaleca się wykonania instalacji wewnętrznej z rur miedzianych;
  - o uzbrojenie sieci wodociągowej powinno być trwale oznakowane poprzez umieszczenie nacechowanych tabliczek lokalizacyjnych zgodnie z normą PN-B-09700.
- 
- o **nie zapewnia się odbioru ścieków, odbiór ścieków z nieruchomości ze względu na brak sieci kanalizacyjnej w omawianym rejonie.**



- po wykonaniu prac, a przed zasypaniem wykopu, przyłączy wodociągowe należy zgłosić do odbioru technicznego. Odbiór techniczny oraz podpisana umowa ze Spółką są warunkami włączenia do istniejącej sieci wodociągowej;
- po wykonaniu prac instalacyjnych, a przed zasypaniem wykopu, należy zlecić wykonanie inwentaryzacji powykonawczej jednostce wykonawstwa geodezyjnego;
- projekt przyłącza wodociągowego należy uzgodnić w Oddziale tutejszej Spółki;
- warunki techniczne ważne są dwa lata od dnia ich wydania.
- Unieważnia się techniczne warunki przyłączenia wydane przed dniem 17.01.2023r.

**Uwaga:**

1. Włączenie do sieci bez powiadomienia Przedsiębiorstwa będzie traktowane jako bezumowne wpięcie i korzystanie z urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych. W takim przypadku Spółka będzie dochodziła roszczeń, zgodnie z art. 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020, poz. 2028).
2. Włączenie do sieci wodociągowej na terenie gminy Podgórzyn wykonuje KSWiK Sp. z o.o. na zlecenie Inwestora.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

*dr Dariusz Daraż*

**Sprawę prowadzi:**

Piotr Łukaszkiwicz


Tel: (75) 76 77 400

Kom: +48 500 022 047

fax: (75) 76 77 400

e-mail: [podgorzyn\\_kierownik@kswik.eu](mailto:podgorzyn_kierownik@kswik.eu)



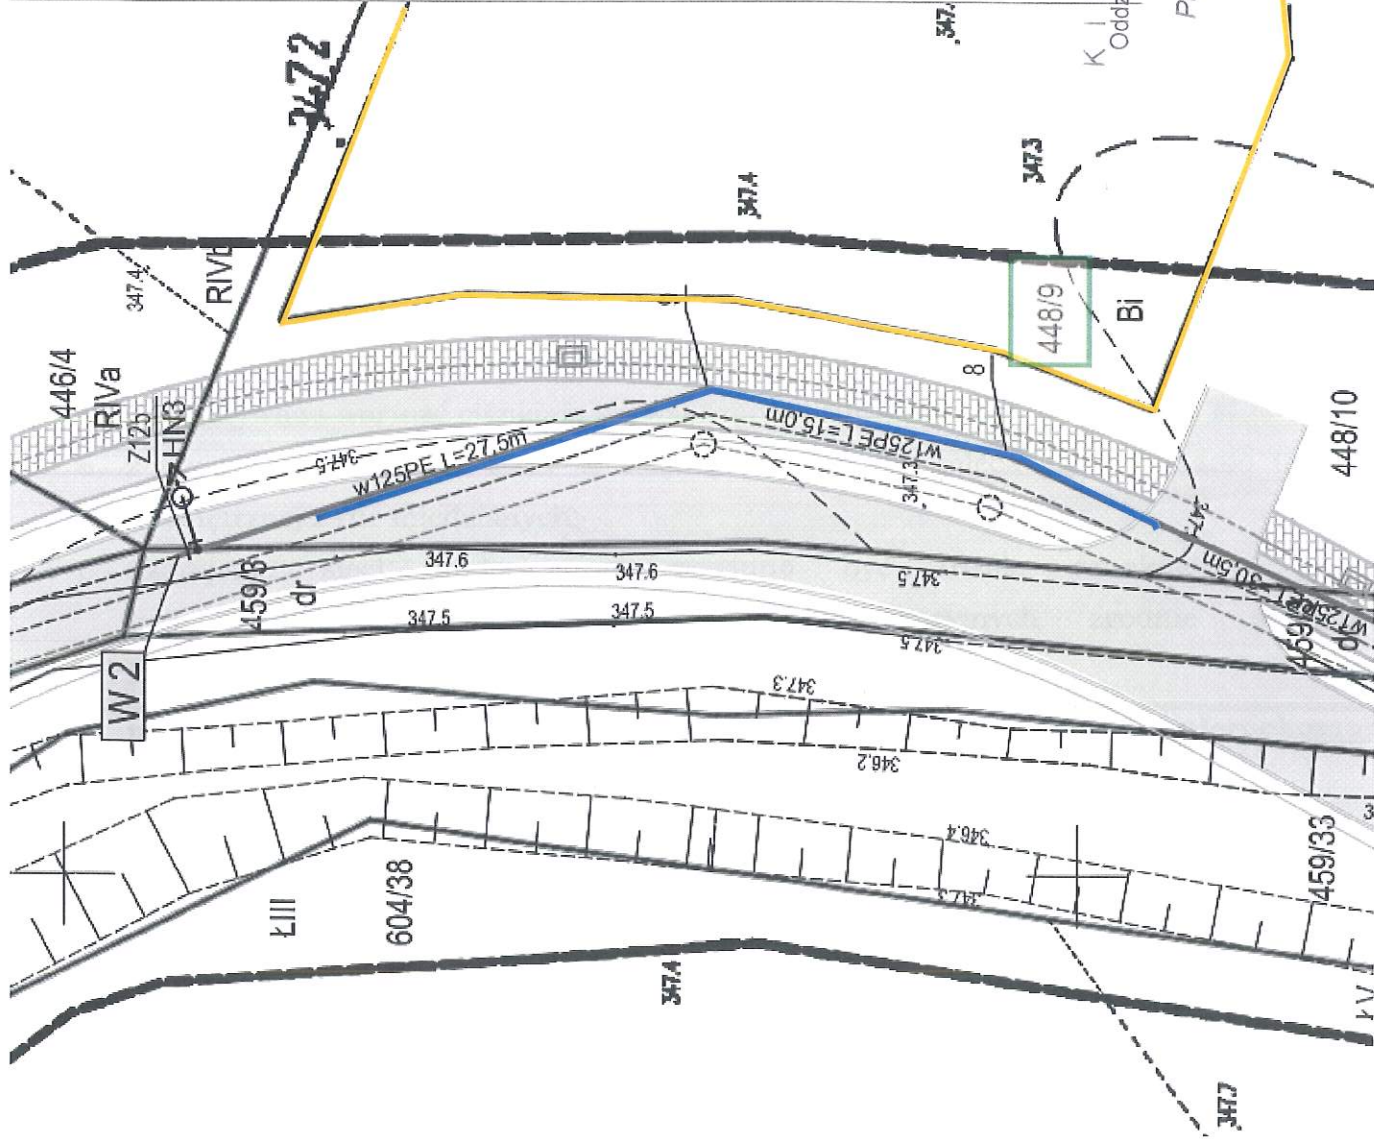

<b>AGRAD</b> <b>BIURO GEODEZYJNO – PROJEKTOWE</b> <b>Marcin Kostrzewski</b> 58 - 500 Jelenia Góra, ul. Jana Kilińskiego 4 tel./fax 75 64 32 412, kom. 607 427 738	
województwo:	dolnośląskie
powiat:	karkonoski
jednostka ewidencyjna:	020608_2, Podgórzyn
obręb:	0005, Podgórzyn
Obiekt:	Podgórzyn, dz. 459/3, 448/2, 459/
1. Uzgodnienia:	Opinia nr: 103/2017
2. Informacje na temat sł. gruntowych:	Nie badano służebności gru
3. Aktualizację mapy wykonano:	27.07.2022 r.
4. Zakres opracowania:	
5. Podział sekcyjny (siatka kwadratów):	- układ 2000
6. Oświadczenia:	Nie wyklucza się istnienia i podziemnego, które nie był w instytucjach branżowych Granice zgodne są ze stanem Mapa nadaje się do celów i

K I L I E R Z Y N I K  
Oddział KS/NIK Podgórzyn

*[Signature]*  
Piotr Łukaszkiewicz

**AGRAD**  
**BIURO GEODEZYJNO-PROJEKTOWE**  
**Marcin Kostrzewski**  
58-500 Jelenia Góra, ul. Jana Kilińskiego 4  
tel. 75 64 32 412, kom. 607 427 738