RZUT PARTERU skala 1:50

ELEWACJA WSCHODNIA

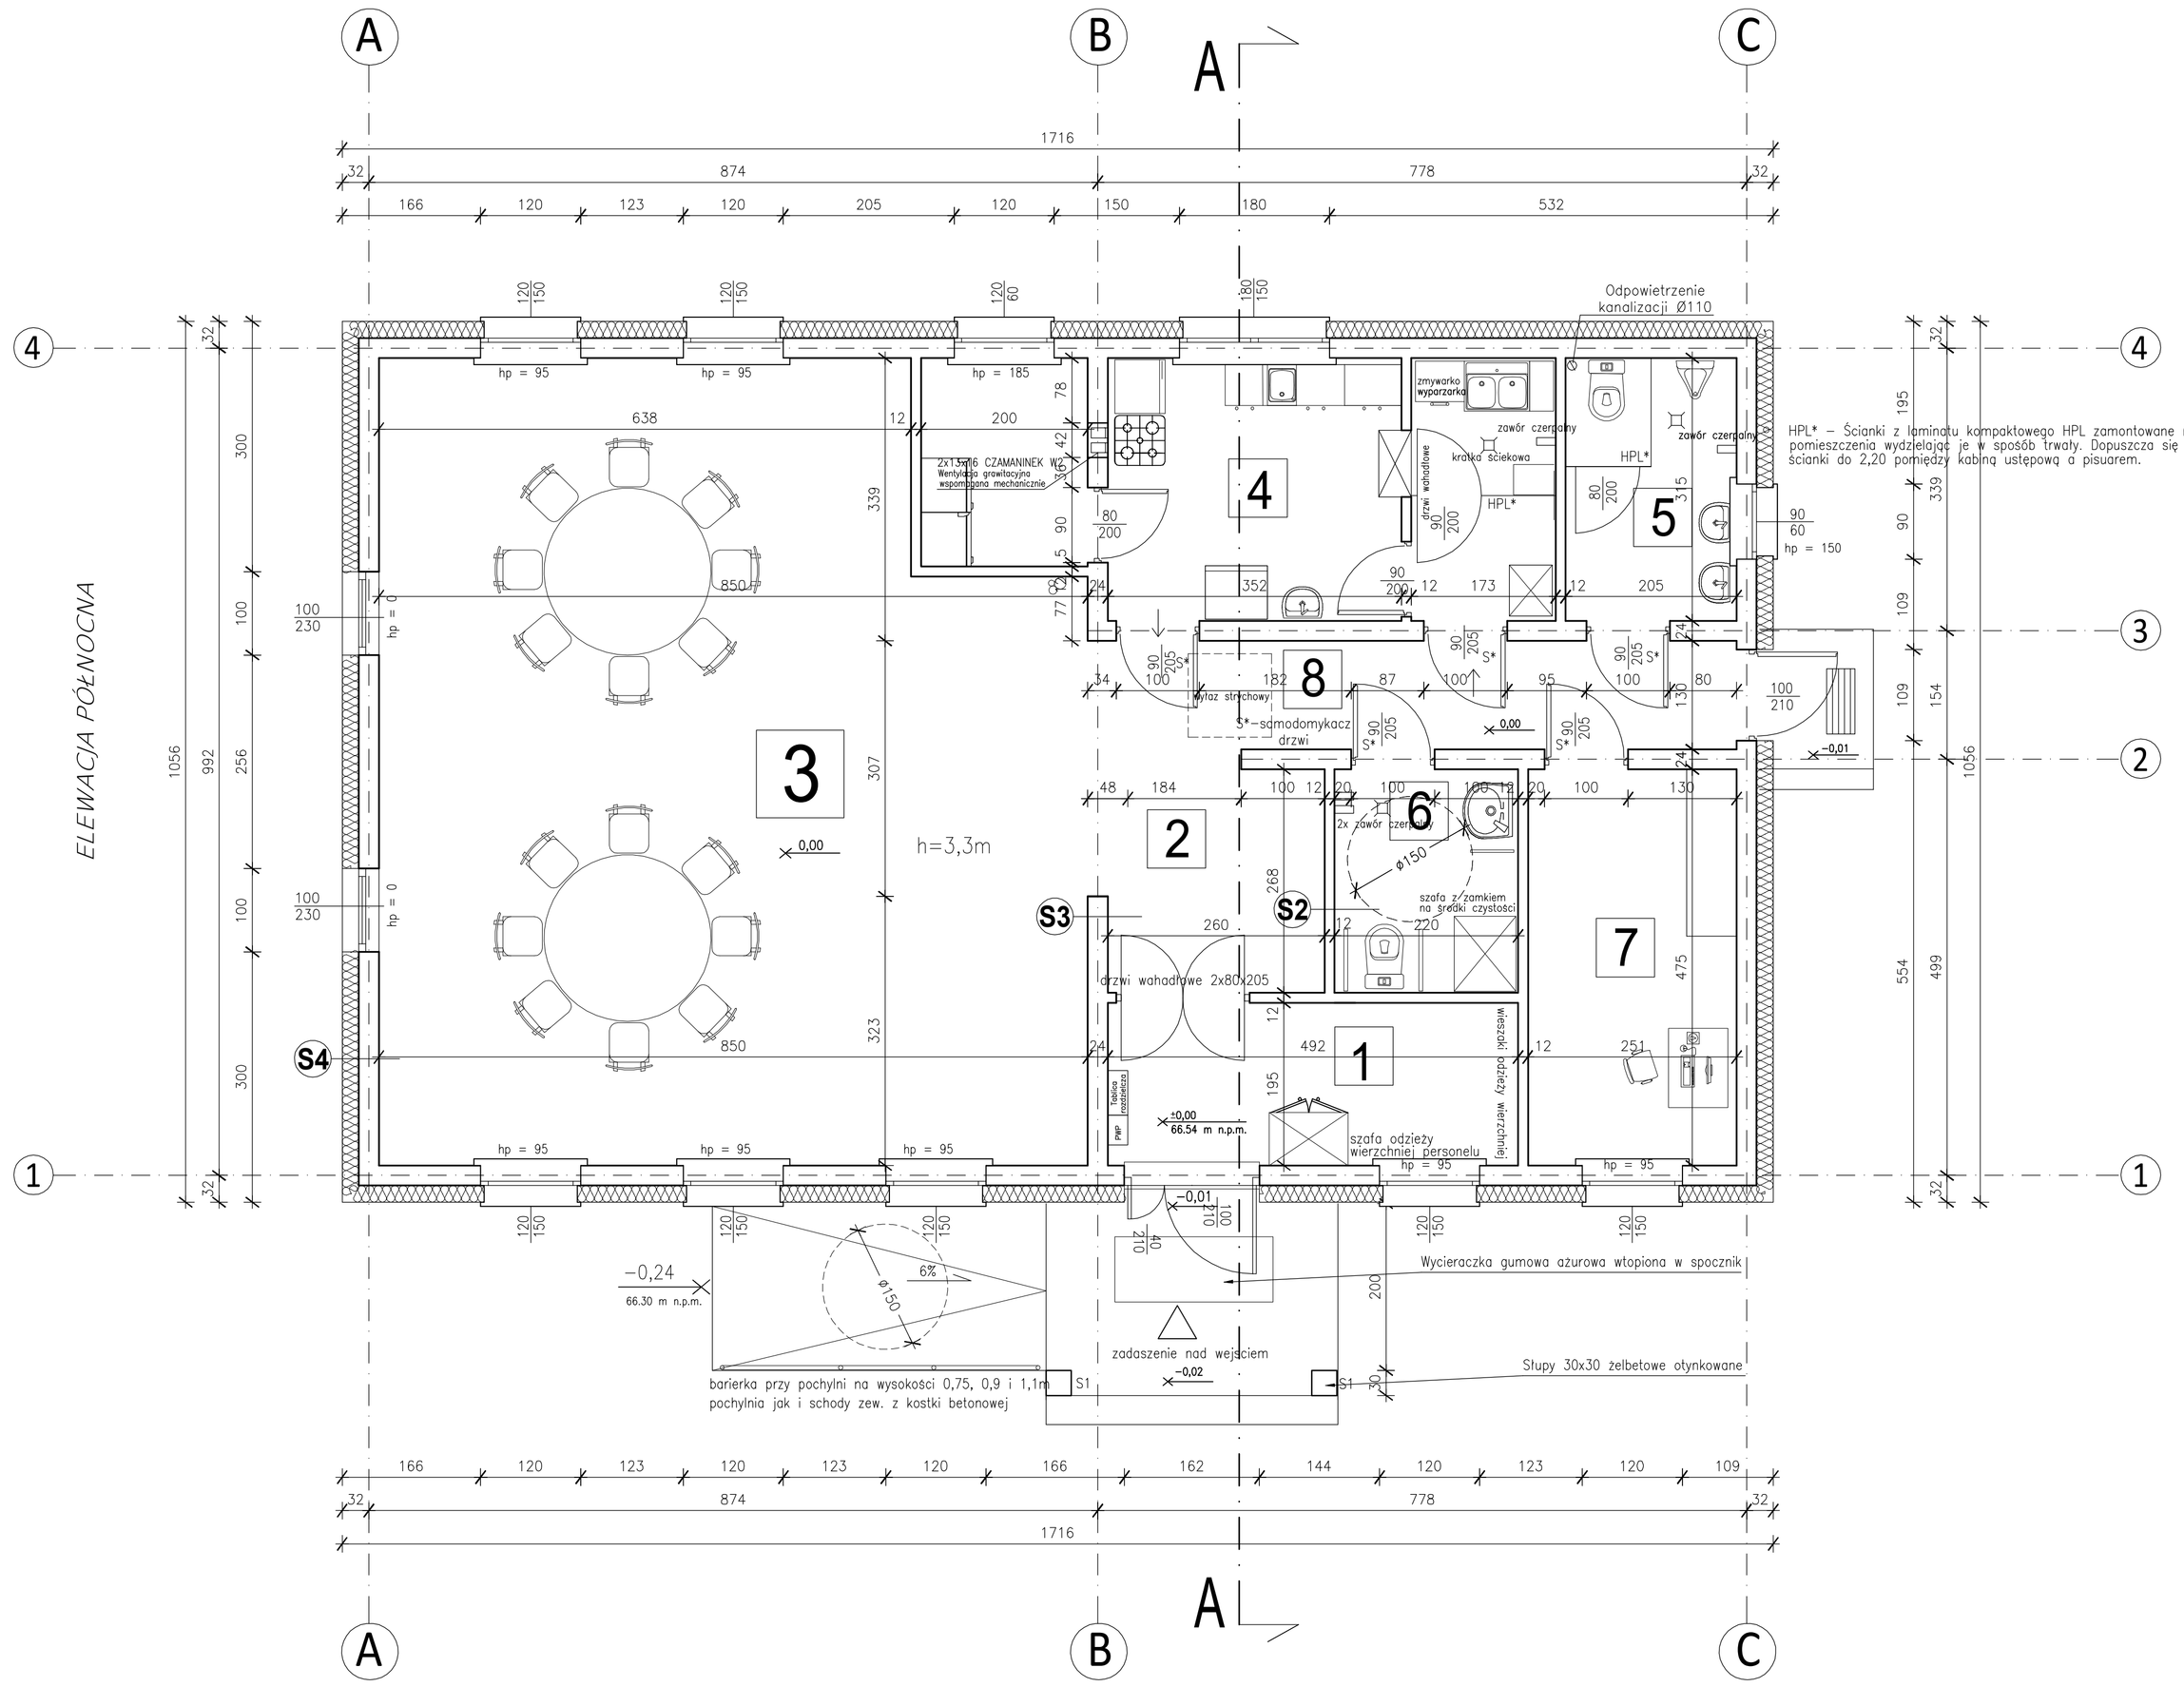

ELEWACJA ZACHODNIA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ PODŁOGI	POWIERZCHNIA[m²]
1.	PRZEDSIONEK Z SZATNIĄ	GRES	9,6
2.	HALL	GRES	7,8
3.	SALA	PANELE DREWNIANE	76,7
4.	POM. KUCHENNE	GRES	21,6
	kuchnia	GRES	11,1
	zmywalnia	GRES	5,5
	spiżarnia	GRES	5,0
5.	WC MĘSKI	GRES	6.5
	umywalnia	GRES	3.9
	kabina ustępowa	GRES	1.3
	kabina pisuarowa	GRES	1.3
6.	WC DAMSKI/NPS	GRES	5,9
	kabina z umywalnią	GRES	5.2
	szafa gospodarcza	BLACHA ZIMNOWALCOWANA	0.7
7.	BIURO/ARCHIWUM	GRES	11,9
8.	KOMUNIKACJA	GRES	10,1
RAZEM			150,1

UWAGI: Część rysunkową należy rozpatrywać łącznie z opisami. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszelkie wymiary należy sprawdzić w naturze. Wszelkie wątpliwości należy konsultować z projektantem. Odstępstwo od rozwiązań projektowych stanowi naruszenie praw autorskich. Projekt należy realizować zgodnie ze sztuką budowalną.

Wszelkie nazwy własne materiałów i producentów należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów innych producentów o tych samych parametrach lub lepszych.

*Ścianki z laminatu kompaktowego HPL zamontowane na pełnej wysokość pomieszczenia wydzielając je w sposób trwały. Dopuszcza się zmiejszenie wysokości ścianki do 2,20 pomiędzy kabiną ustępową a pisuarem.

Wszystkie pomieszczenia posiadać będą odrębny przewód wentylacji mechanicznej
Pomieszczenie chłodni wyłożone od wewnątrz płytkami gresowymi na ścianach oraz pod sufitem płytami 2x G-K cieplochronne

Poziom zerowy parteru ±0,00 = 66,54 m n.p.m.
Wysokość brutto kondygnacji parteru wynosi 3,30m

Ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne gr. 24cm z betonu komórkowego "YTONG PP4/0,6 S+GT XELLA 600kg/m3" na zaprawie systemowej (cienkie spoiny)

Wszystkie ściany zewnętrzne należy docieplić styropianem EPS 0,38 gr 20cm oraz wykończyć tynkiem akrylowym zgodnie z opisem i kolorystyką elewacji

Kanały wentylacyjne wykonać z gotowych pustaków wentylacyjnych np sysTem "CZAMANINEK" typ WK2, WK3, Pustak otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym

Szachty kominów wentylacyjnych, pionów kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych wykonąć zgodnie z rysunkami branży sanitarnej/elektrycznej poprzez obudowanie ich bloczkami komórkowymi "YTONG 8" lub poprzez wykucie bruzdy w ścianiei zakrycie jej płytą kartonowo-gispową 1,2 cm wraz z drzwiczkami rewizyjnymi

Posadzki w pomieszczeniach wykonać z jastrychu cementowego gr. 5,0cm o wytrzymałości 0,8N/mm²

Posadzki tarasu wejściowego przed schodami zewnętrznymi o spadku 1,5 % wykonac z betonu C16/20

Ściany wewnętrzne i sufity w sali i innych pomieszczeniach tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym zacieranym mechanicznie oraz w wyznaczonych miejscach pokryte płytkami gresowymi

Ściany wewnętrzne łazienek tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym maszynowym zacieranym mechanicznie pokryte gresem do wysokości min. 2,0m, posadzki z płytek gresowych, łatwozmywalnych wraz z kratkami ściek.

Ściany oznaczone REI w standardzie p.poż EI60 lub zgodnie z oznaczeniem. Ściany pomieszczeń technicznych i gospodarczych wykończone gresem technicznym do wyskości min 2,0m, na podłodze gres.

Ściany wewnętrzne na sali wykończone gresem i malowane farbami lateksowymi wg opisu architektury lub wg uznania inwestora. Sufit w sali podwieszany kasetonowy typu Armstrong Savanna 600x600.

Dokładny wypis wszystkich warstw ścian i przegród poziomych znajduję sie na rysunkach przekrojów w branży architektonicznej.

INWESTOR - Gmina Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek

S2

powłoka malarska lateksowa w kolorze pastelowym – wg wskazań inwestora
tynk gipsowy maszynowy zacierany maszynowo, 1,5cm
pustak komórkowy Ytong 12 na zaprawie systemowej (cienkie spoiny)
tynk cementowo-wapienny maszynowy zacierany maszynowo, 1,5cm
płytki gresowe do wys. 2,0m wg wskazania inwestora, powyżej farba lateksowa

S4

powłoka malarska lateksowa / płytki ceramiczne wielkoformatowe wg wskazań inwestora
tynk gipsowy zacierany maszynowo max. gr.1cm
pustak komórkowy "YTONG PP4/0,6 S+GT XELLA 600kg/m3 na zaprawie systemowej (cienkie spoiny)
styropian EPS 038 (?=0,38) gr.20cm (np.: GOLD FASADA EPS 038)
warstwa zbrojąco-klejąca 0,7mm
cienkowarstwowy tynk akrylowy typu baranek ziarno 2,0-2,5mm

S3

farba silikatowa wewnętrzna w kolorze pastelowym od strony sali
tynk gipsowo-wapienny max.gr.1cm
pustak komórkowy "YTONG PP4/0,6 S+GT XELLA 600kg/m3 na zaprawie systemowej (cienkie spoiny)
tynk cementowo-wapienny, 1,5cm – od strony kuchni oraz płyki gresowe
/w łazience tynk cementowo-wapienny zacierany maszynowo 1,5 cm

FORMA
Projekty i Nadzór Budowlany

TEMAT	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
ADRES	Pinczata, gm. Włocławek działka nr 161/14
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PARTERU
PROJEKTANT	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	
NR RYS.	a1
06.2021	1:50
NR STR	