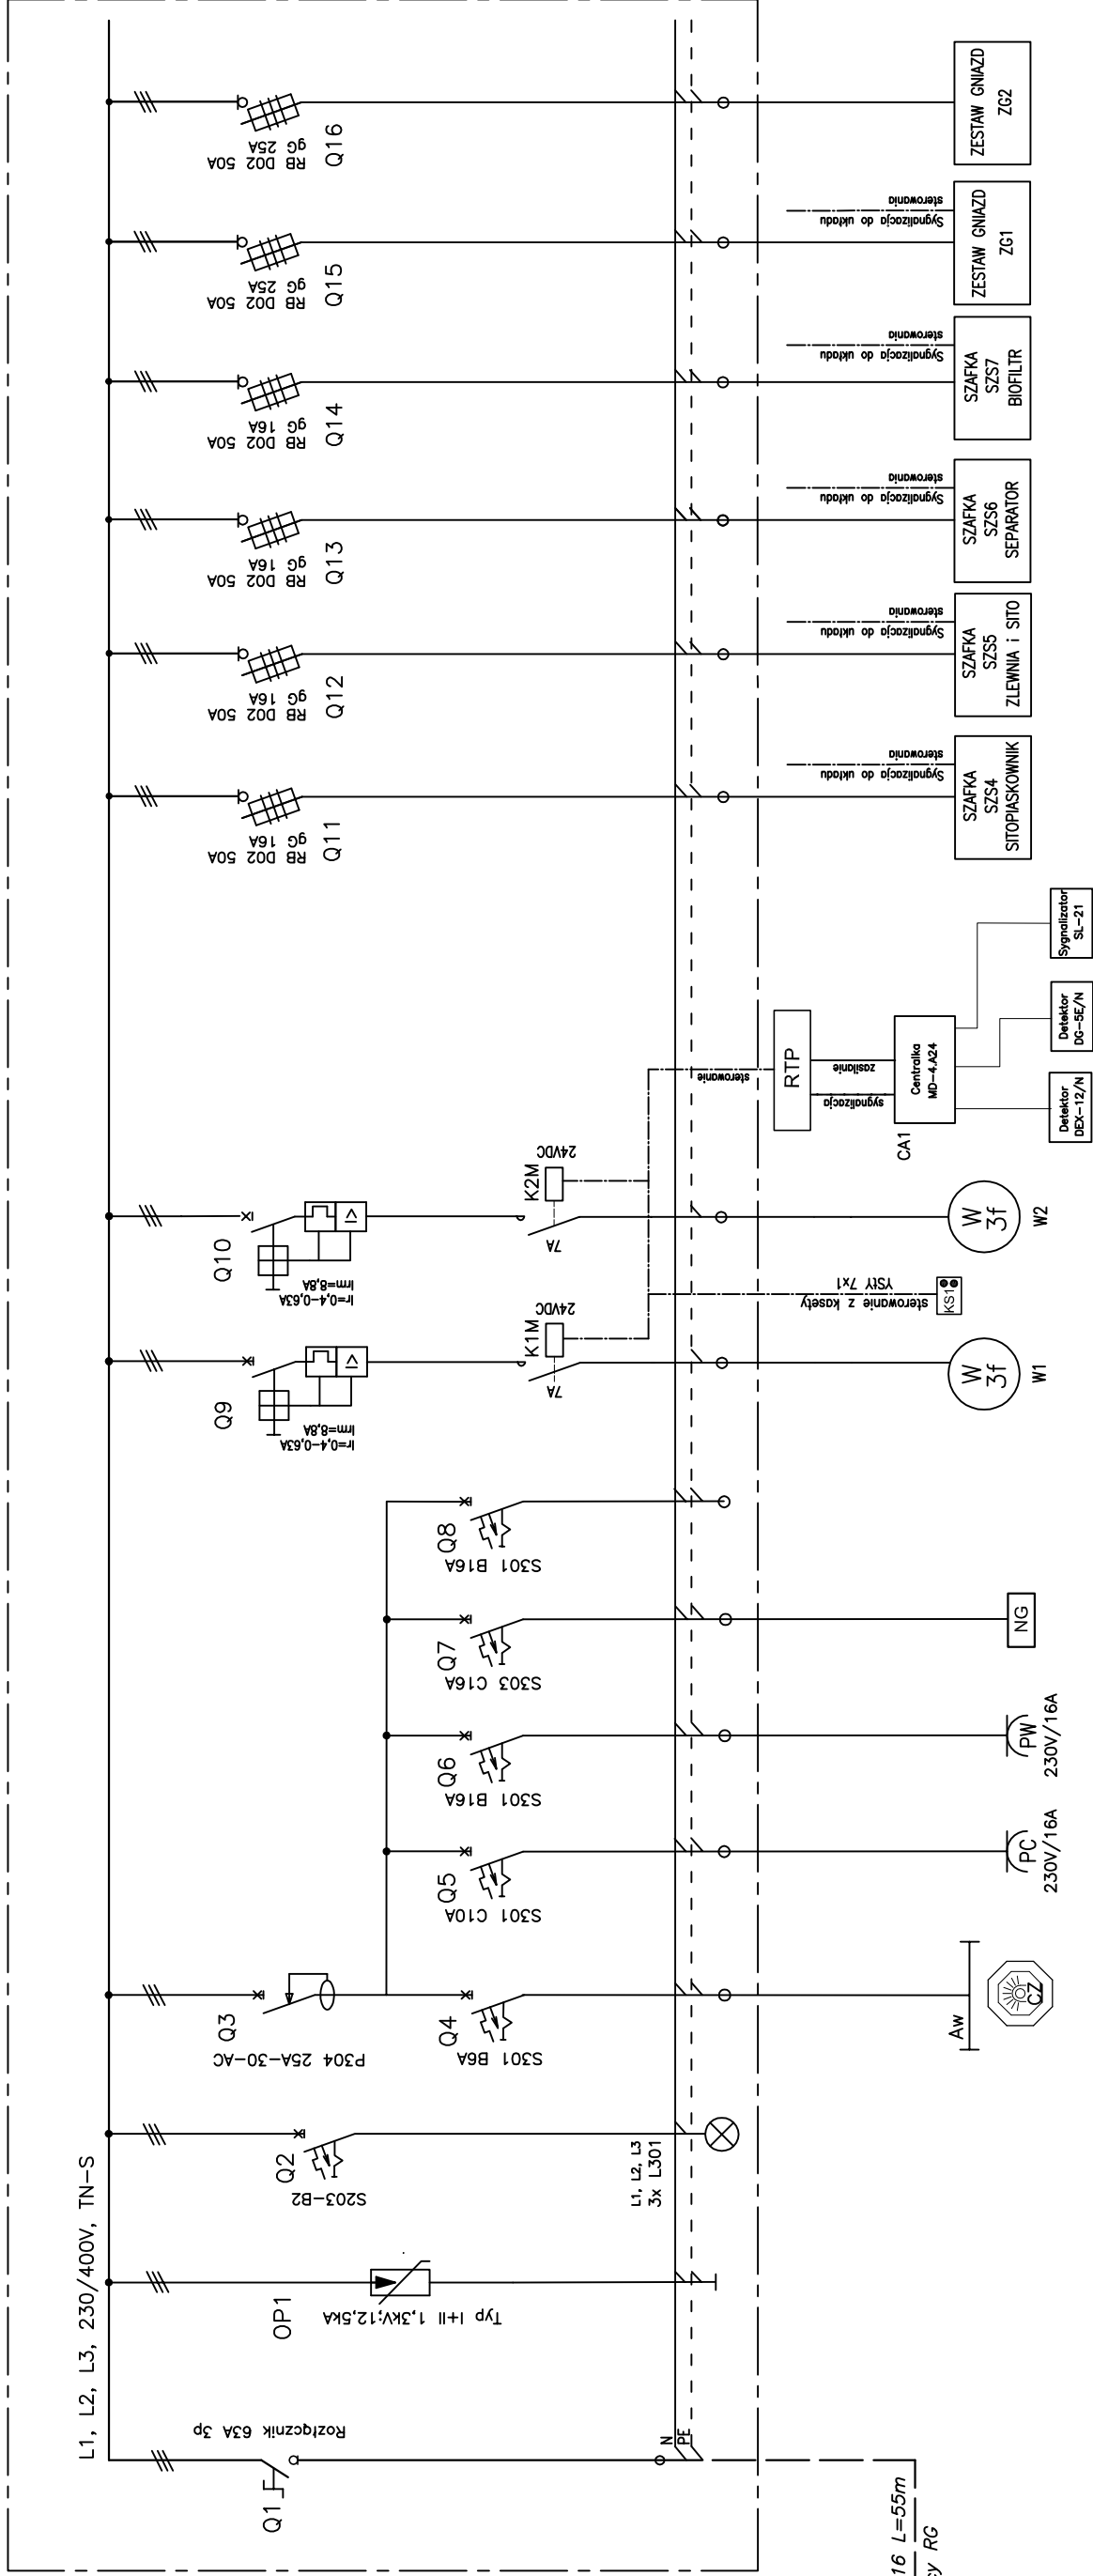
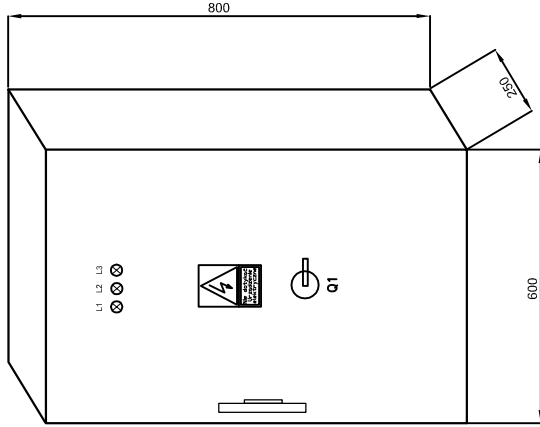


## RO-K

[illegible]

Rozdzielnicę RO-K wykonać jako naścienną w obudowie z poliestru wzmocnianego, o stopniu ochrony min. IP55, o wymiarach 800x600x250 (wys. x szer. x głęb.)

Rozdzielnicę wykonać i oznakować zgodnie z obowiązującymi normami

W rozdzielnicy umieścić schemat

OCHRONA OD PORAZÉN:

## SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

## ***Bilans mocy RO-K:***

**$P_i=23,0$  [kW]**

**$P_Z=21,0 \text{ [kW]}$**

<p><b>ESKO Consulting Sp. z o.o.</b>          ul. Sikorskiego 19; 65-464 Zielona Góra          tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85          e-mail: sekretariat@esko.org.pl</p>			
<p><b>Zadanie inwestycyjne:</b></p>		<p><b>Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strykowie, gm. Stęszew</b></p>	
<p><b>Obiekt:</b></p>		<p><b>OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW</b></p>	
<p><b>Adres obiektu:</b></p>		<p><b>Działki nr 462/18 obręb 0015 Strykowo, jedn. ewidencyjna 302114. 5.</b></p>	
<p><b>Stadium projektu:</b></p>		<p><b>PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY</b></p>	<p><b>Nr rys.</b></p> <p><b>PT-E-13</b></p>
<p><b>Tytuł rysunku:</b></p>		<p><b>SCHEMAT ROZDZIELNICY RO-K</b></p>	
<p><b>Intyt i nazwisko:</b></p>		<p><b>Numer uprawnień/specjalność:</b></p>	
<p><b>mgr inż. Andrzej Wróblewski</b></p>		<p><b>LBS/0096/POOE/12</b></p>	
<p><b>mgr inż. Andrzej Baczmański</b></p>		<p><b>BRANŻA ELEKTRYCZNA</b></p>	
<p><b>mgr inż. Andrzej Baczmański</b></p>		<p><b>130/90/ZG</b></p>	
<p><b>mgr inż. Andrzej Baczmański</b></p>		<p><b>BRANŻA ELEKTRYCZNA</b></p>	
<p><b>Podpis/data:</b></p>		<p><b>18.03.2024 r.</b></p>	
<p><b>Podpis/data:</b></p>		<p><b>18.03.2024 r.</b></p>	