


## SCHEMAT ZASILANIA

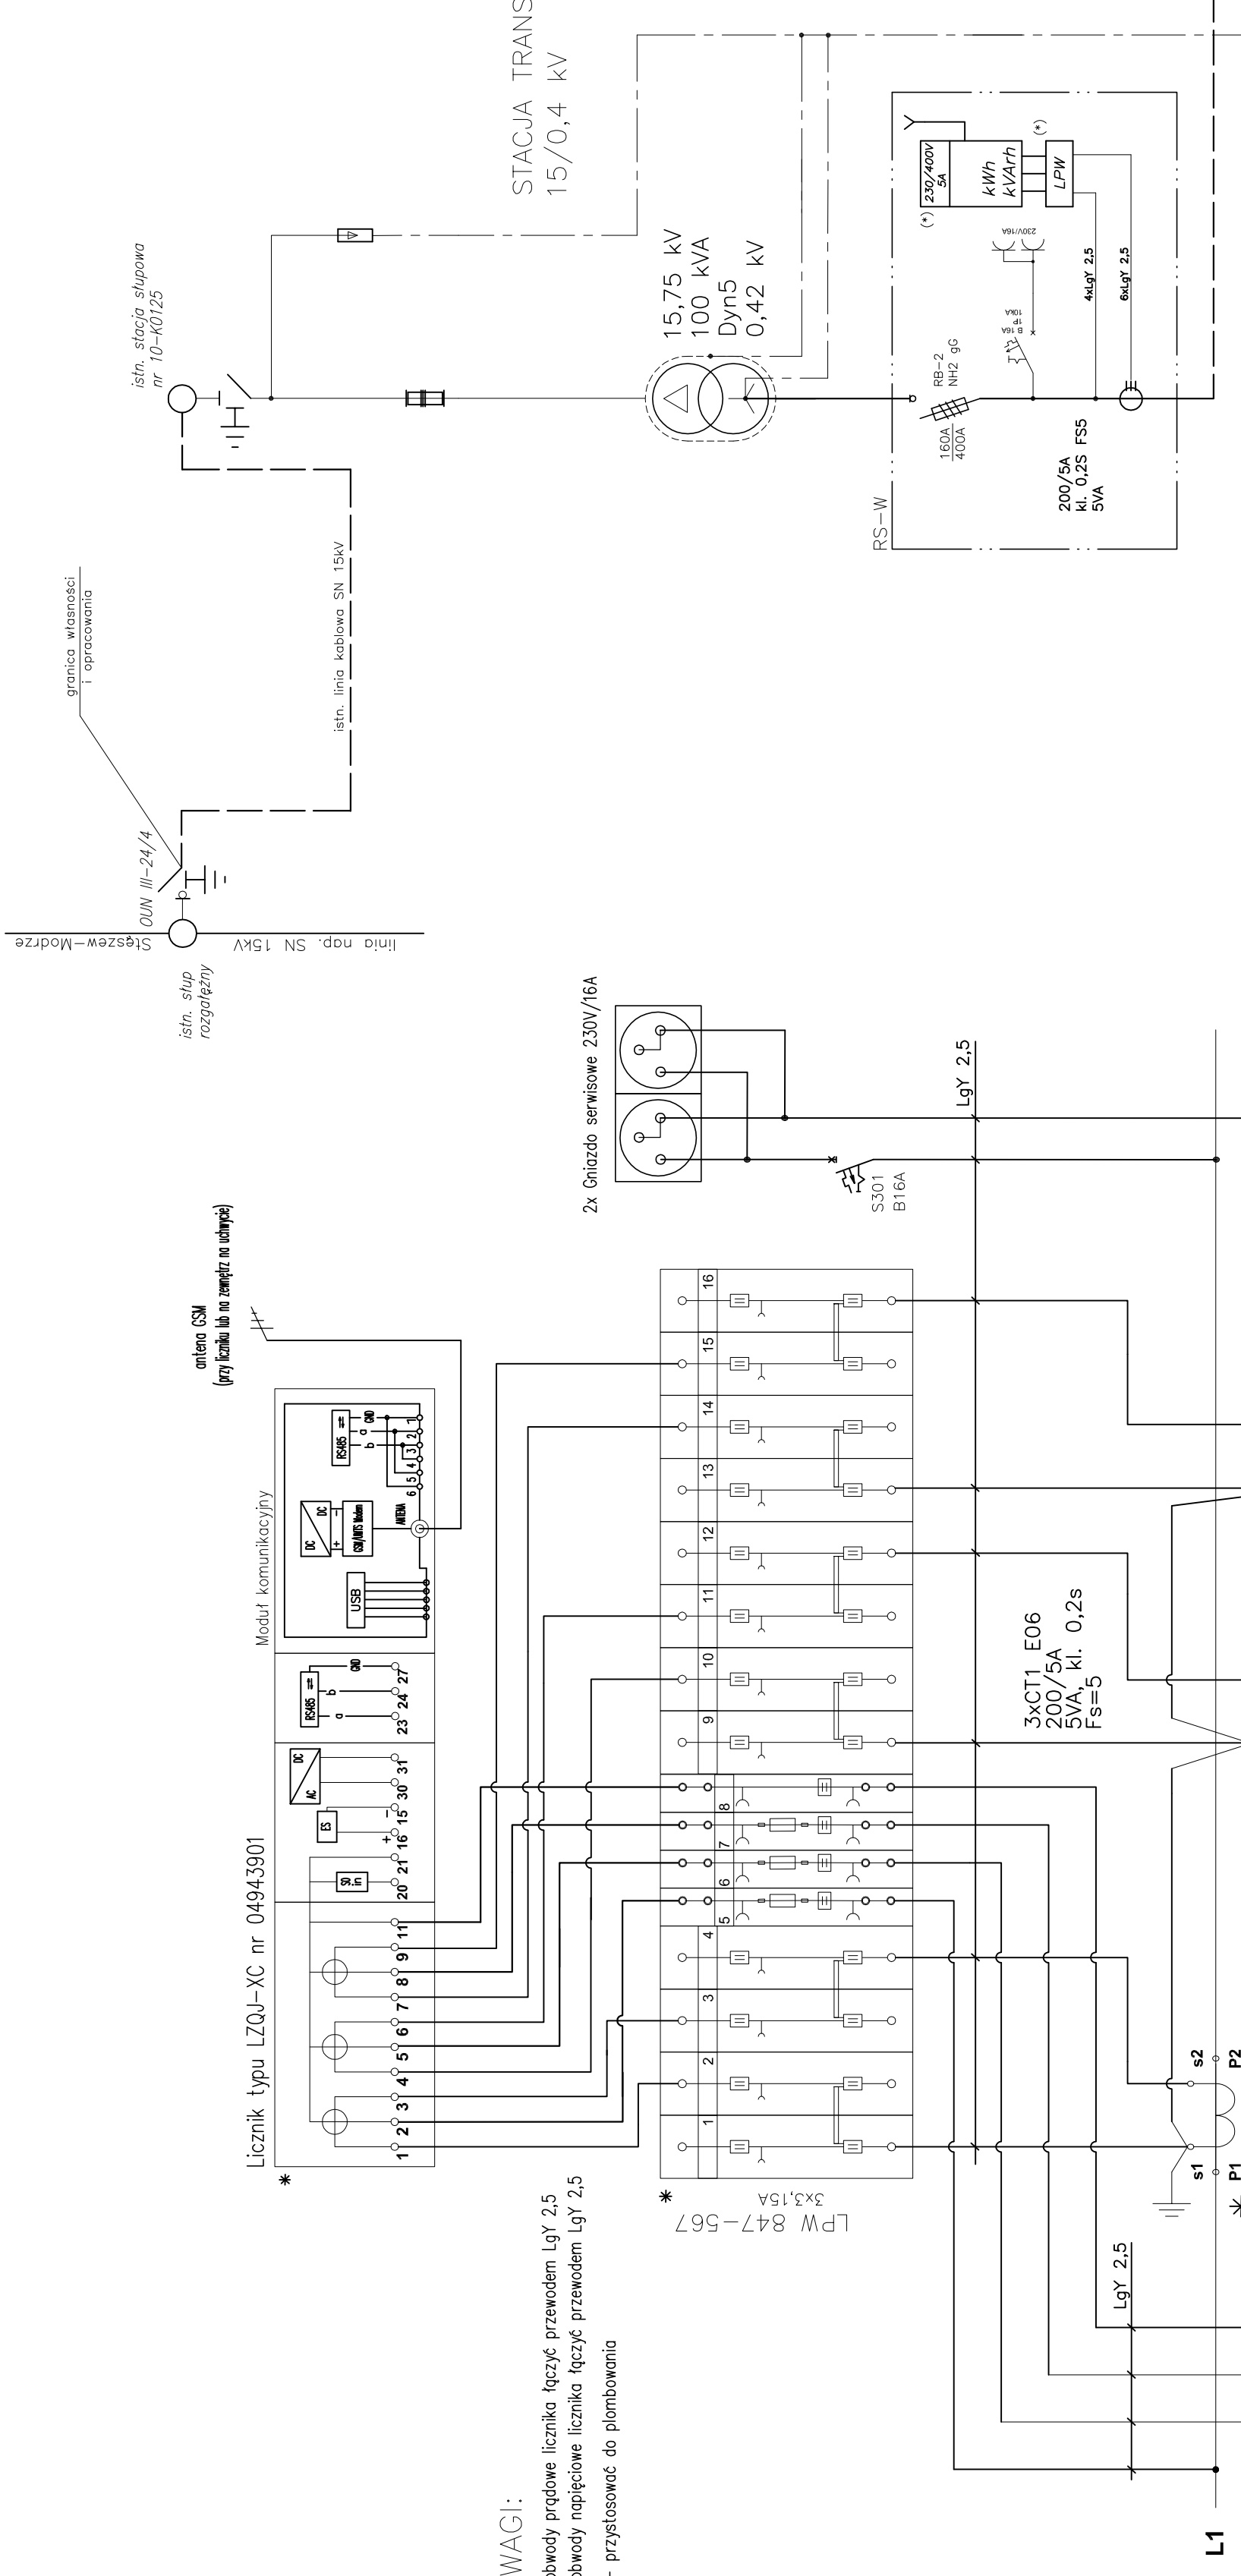


OCHRONA OD PORAZEN:  
SN - UZIEMIENIE OCHRONNE

NN – SAMOCZYNNE  
WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UWAGA!

Elementy do przebudowy zaznaczono kolorem czerwonym

			
ESKO Consulting Sp. z o.o. ul. Skorosiepo 19, 65-454, Żelazna Góra fax (89) 451-435-86, tel (89) 451-435-85 e-mail: sekretariat@esko.org.pl			
Zadanie inwestycyjne:		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strykowie, gm. Stęszew	
Objekt:		OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW	
Adres obiektu:		Działki nr 462/18 obręb 0015 Strykowo, jedn. ewidencyjna 302114_5.	
Stadium projektu:		Nr rys.	PT-E-9
Tytuł rysunku:		PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY	
		SCHEMAT ZASILANIA OCZYSZCZALNI Z UKŁADEM POMIAROWYM	
Projektował:		Limit i nazwisko:	Skala: ---
Sprawdził:		mgr inż. Andrzej Wroblewski mgr inż. Andrzej Baczmański	Podpis/data: 18.03.2024 BRNIAŁA ERYKOWNA BRNIAŁA ERYKOWNA 18.03.2024