


RZUT

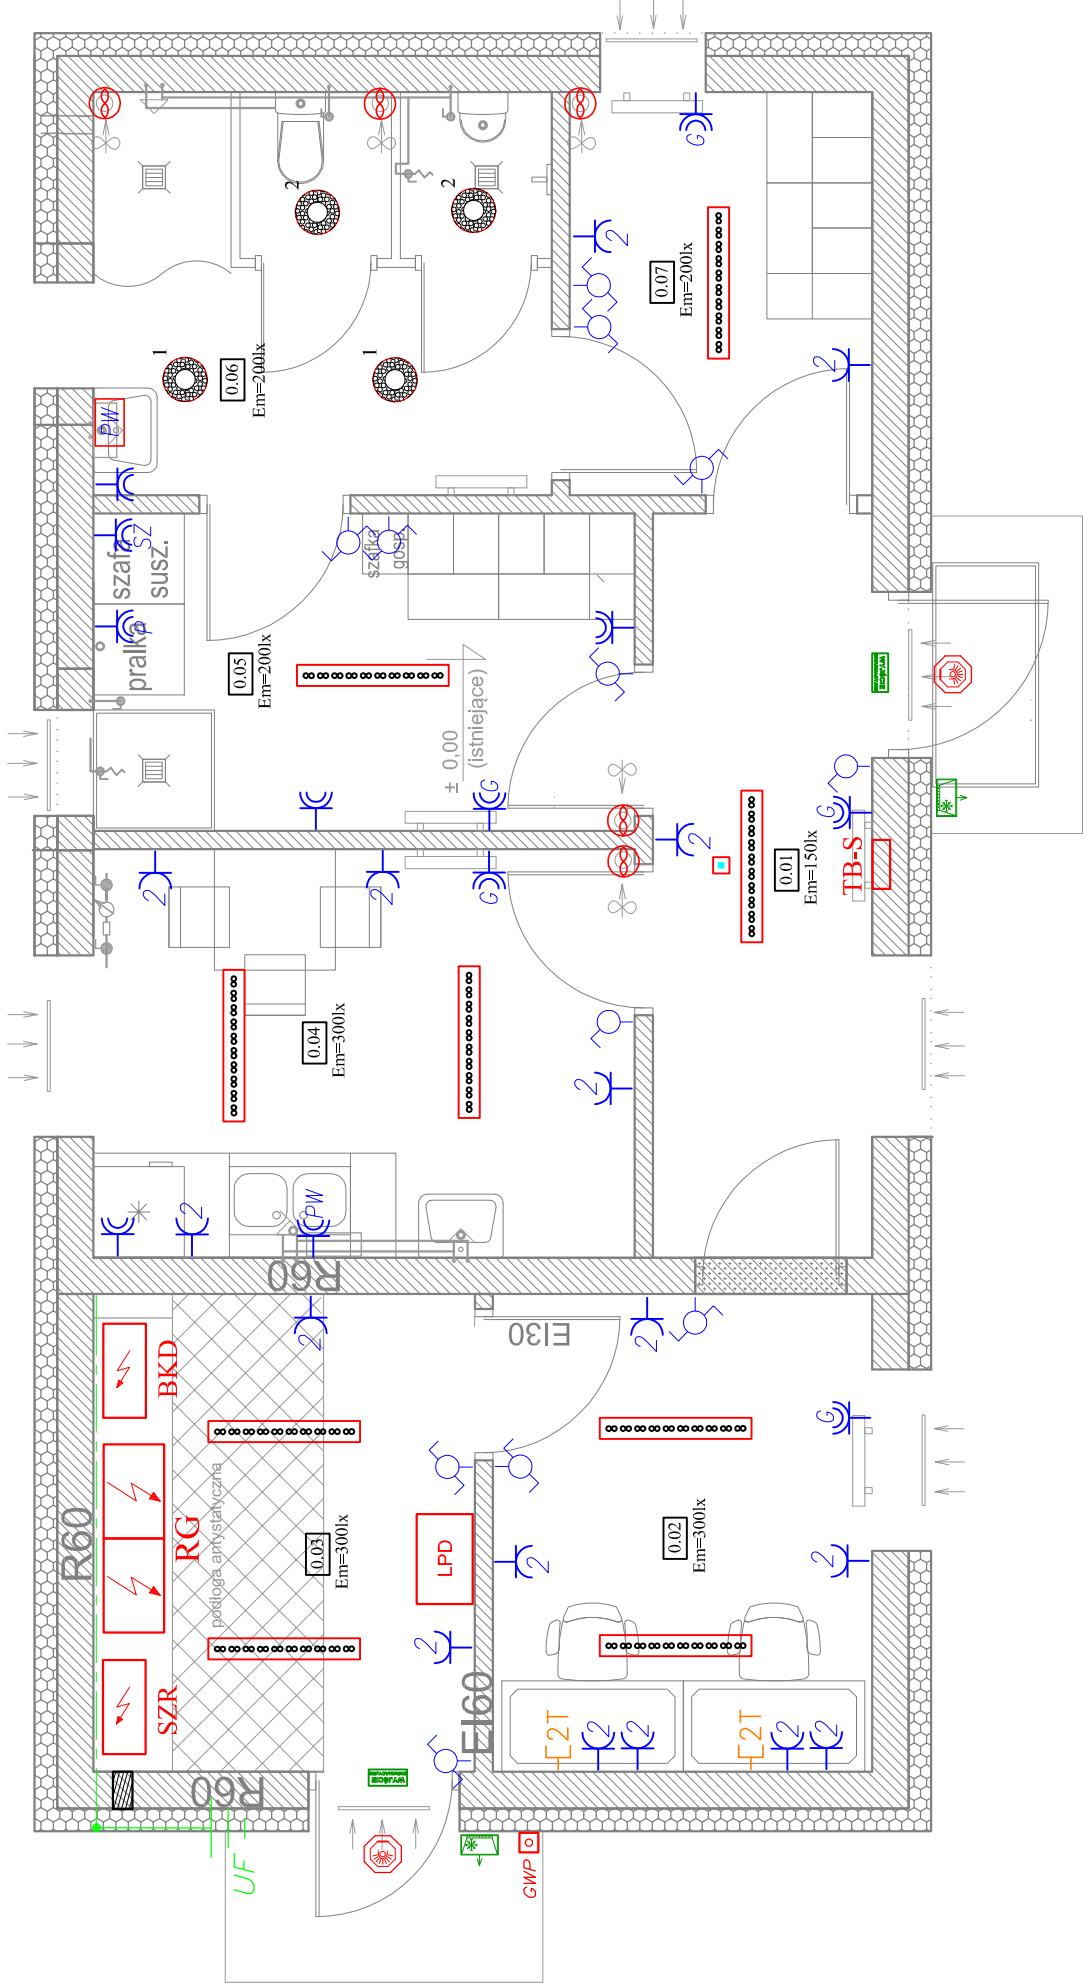

LEGENDA:

- OPRAWA LED n/t 4700lm 37W IP20 IK07
- PLAFONIERA LED IP65 (2050 lm; 21.0 W)
- PLAFONIERA LED IP65 (1200 lm; 11.0 W) Z RADAROWYM CZUJNIKIEM RUCHU
- OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 1W (149 lm)
- Z OPTYKĄ DO OŚW. KORYTARZY
- OPRAWA KIERUNKOWA AWARYJNA 3h 1W
- OPRAWA AWARYJNA OUTDOOR LED ZEWNĘTRZNA IP65 AW 3h 3W
- NAŚWIETLACZ LED 25W, 3500lm, 4000K IP65, IK08 Z CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY 1-BIEGUNOWY IP20
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY SCHODOWY IP20
- GNIĄZDO WTYCZKOWE 2P+PE, 230V/16A, IP20, PODWÓJNE
- GNIĄZDO TELEINFORMATYCZNE 2xRJ45 IP-20 p/t
- GNIĄZDO WTYCZKOWE 2P+PE, 230V/16A, IP44
- GNIĄZDO WTYCZKOWE 2P+PE, 230V/16A, IP44, GRZEJNIK ELEKTRYCZNY
- GNIĄZDO WTYCZKOWE 2P+PE, 230V/16A, IP44, PODGRZEWACZ WODY
- GNIĄZDO WTYCZKOWE 2P+PE, 230V/16A, IP44, PRALKI
- GNIĄZDO WTYCZKOWE 2P+PE, 230V/16A, IP44, SZAFY SUSZARNICZEJ
- WYPYST PRZEWODU DO PODŁĄCZENIA
- PRZEPŁYWOWEGO PODGRZEWACZA WODY 7,2kW/400V
- PRZYCIŚK GŁÓWNEGO WYL. PRĄDU
- WENTYLATOR Z WYŁĄCZNIKIEM CZASOWYM
- ROZDZIELNICA MODUŁOWA P/T
- LOKALNY PUNKT DYSTRYBUCJI
- Instalacja wyrównawcza - FeZn 25x4
- Uziom fundamentowy
- Przepust kablowy w rurach ochronnych

ESKO Consulting Sp. z o.o.  
ul. Sikorskiego 19; 65-454 Zielona Góra  
tel. (68) 451-95-96, fax (68) 451-95-95  
e-mail: sekretariat@esko.org.pl



Zadanie inwestycyjne:	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strykowie, gm. Stęszew		
Obiekt:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW		
Adres obiektu:	Działki nr 462/18 obręb 0015 Strykowo, jedn. ewidencyjna 302114_5.		
Stadium projektu:	PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY	Nr rys.	PT-E-2
Tytuł rysunku:	INSTALACJE WEWNĘTRZNE BUDYNKU SOCJALNEGO		Skala: 1:50
Projektował:	mgr inż. Andrzej Wróblewski	Numer uprawnień/specjalność:	
	mgr inż. Andrzej Baczmański	LBS/0096/POOE/12 BRANŻA ELEKTRYCZNA	
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Baczmański	Podpis/data:	
		18.03.2024 r.	